


Schema zapojenia elektroniky MC800, pre TOO-3000

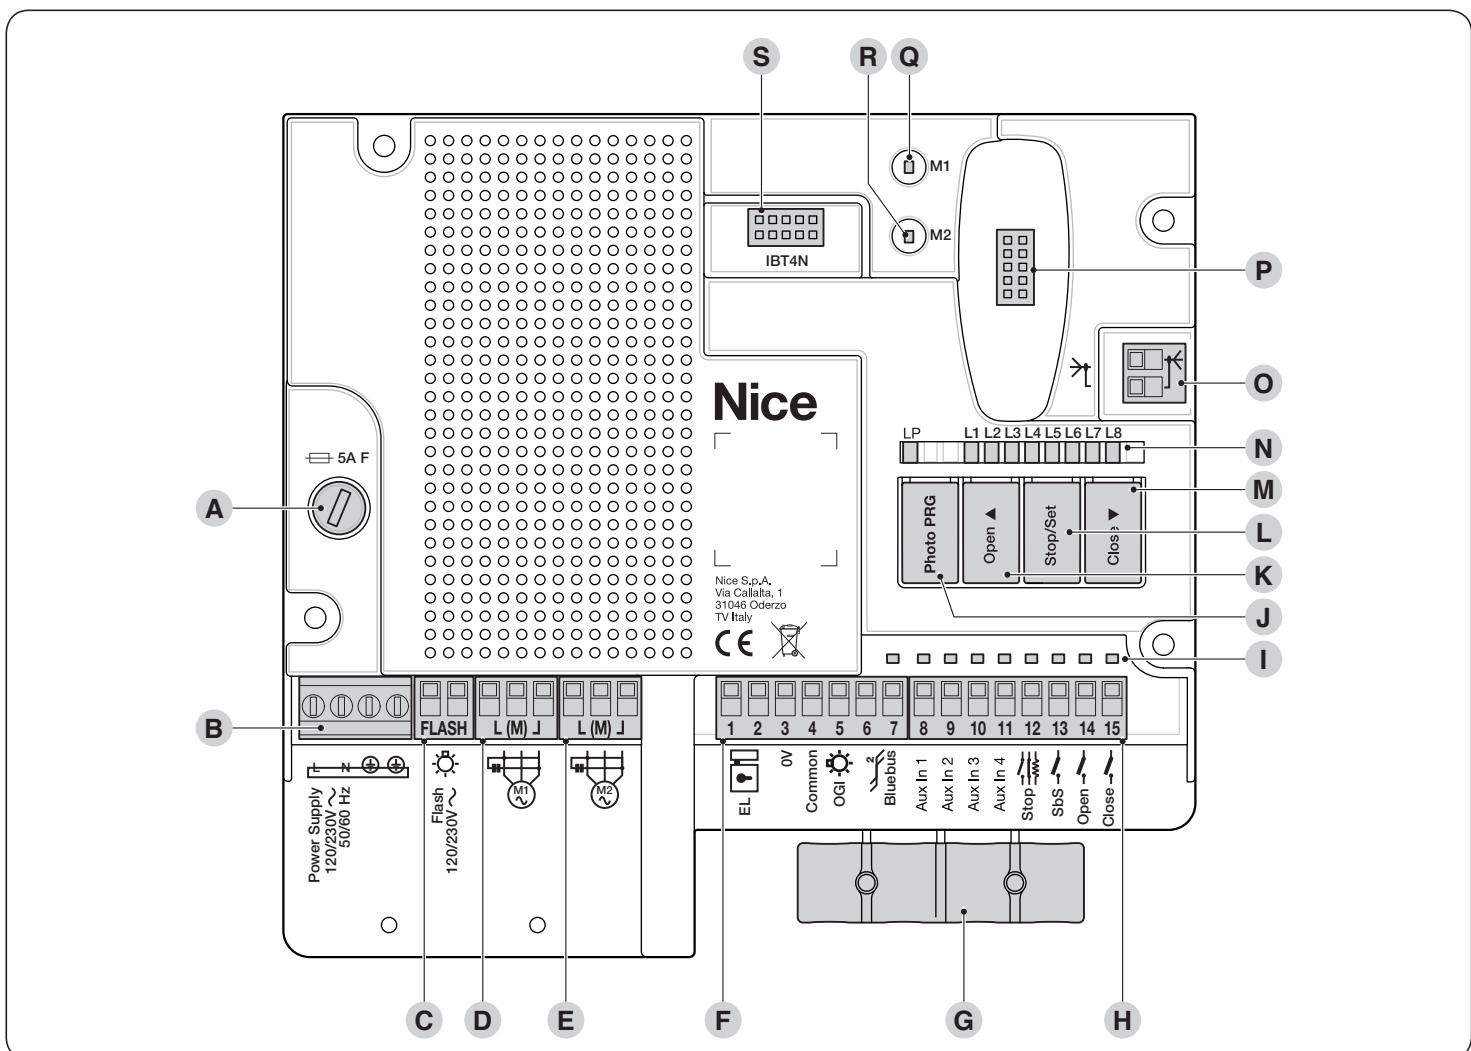

A Ochranná poistka (5 A F)

B Svorky vstupov sieťového napájania

C Svorka výstupu FLASH (120/230 V)

D Svorka výstupu motora 1

E Svorka výstupu motora 2

F Svorkovnica VÝSTUPOV (nízke napätie)

G Káblové svorky pre upevnenie potenciálových zapojení

H Svorkovnica VSTUPOV (nízke napätie)

I Led stavu vstupov/výstupov

J Tlačidlo pre fungovanie s relátkovými fotobunkami

K Tlačidlo pre ovládanie "otvárania" a programovanie riad. jednotky

L Tlačidlo pre ovládanie "Stop/Set" a programovanie riad. jednotky

M Tlačidlo pre ovládanie "zatvárania" a programovanie riad. jednotky

N Led pre zobrazenie stavu riadiacej jednotky

O Svorka antény rádia (príslušenstvo)

P Konektor "SM" pre rádiový prijímač (príslušenstvo)

Q Led stavu motora M1

R Led stavu motora M2

S Konektor pre rozhranie IBT4N (príslušenstvo)

3.1 PREVIERKY PRED MONTÁŽOU

- Skôr ako pristúpite k montáži výrobku, je potrebné:
- Skontrolovať celistvosť dodávky;
 - Skontrolovať, či všetok materiál, ktorý budete používať, je vo výbornom stave a vhodný na zamýšľané použitie;
 - Skontrolovať, či všetky podmienky používania spadajú do limitov uvedených v odseku „**Obmedzenie použitia výrobku**“ a v kapitole „**TECHNICKÉ PARAMETRE**“;
 - Skontrolovať, či prostredie, vybrané pre montáž, je kompatibilné s celkovými rozmermi výrobku (vid. „**Obrázok 2**“);
 - Skontrolovať, či povrch, vybraný pre montáž výrobku, je pevný a zaručuje stabilné upevnenie;
 - Skontrolovať, či miesto, kde bude výrobok upevnený, nie je vystavené záplavám; prípadne vykonajte montáž výrobku v primeranej výške nad zemou;
 - Skontrolovať, či priestor okolo výrobku umožňuje jednoduchý a bezpečný prístup k nemu;
 - Skontrolovať, či všetky elektrické káble, ktoré budete používať, sú predpísaného typu podľa „**Tabuľky 1**“;
 - Skontrolovať, či sú v systéme prítomné mechanické dorazy, tak pri zatvorení ako aj pri otvorení.

3.2 OBMEDZENIE POUŽITIA VÝROBKU


Výrobok môže byť použitý výhradne s motormi 120/230 V~ 50/60 Hz s vhodným výkonom, s alebo bez koncových spínačov a vybavených zabudovanou tepelnou ochranou.

Automatický systém vytvorený použitím MC800 musí byť poviňne vybavený citlivou hranou.

Použite citlivú hranu, schopnú vydržať "nárazový test" v akýchkoľvek podmienkach fungovania automatickej brány.


3.3 IDENTIFIKÁCIA A CELKOVÉ ROZMERY

Celkové rozmery a etiketa (A), ktorá umožňuje identifikáciu výrobku, sú uvedené na „**Obrázku 2**“.

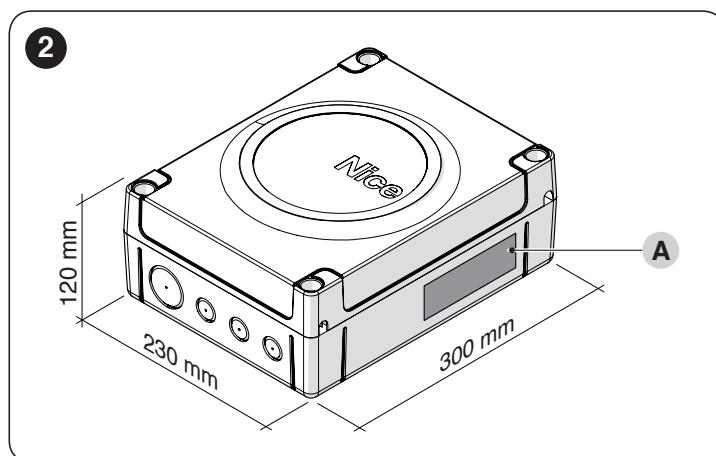

3.4 TYPICKÁ MONTÁŽ


Na „**Obrázku 3**“ je príklad automatického zariadenia, realizovaného s komponentami **Nice**.

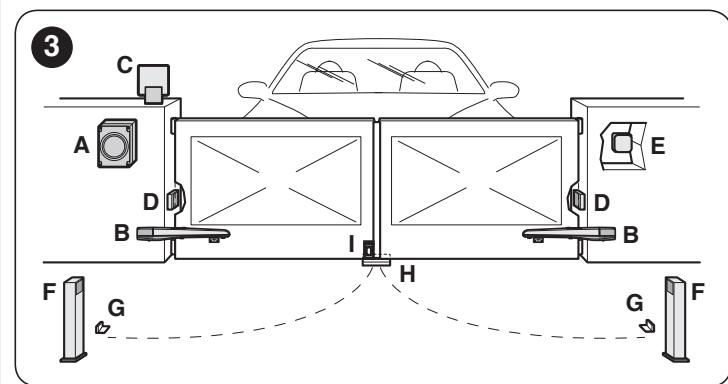

- A Riadiaca jednotka
 B Pohon
 C Výstražný maják
 D Fotobunka
 E Digitálna klávesnica - Transponderový čítač - Kľúčový selektor
 F Stĺpik pre fotobunku
 G Mechanické dorazy pri otvorení
 H Mechanické dorazy pri zatvorení
 I Elektrozámok

Horeuvedené komponenty sú umiestnené podľa typickej a zaužívanej schémy. Použite ako príklad schému na „**Obrázku 4**“ a určite približnú polohu, v ktorej bude namontovaný každý komponent, plánovaný v systéme.

⚠ Pred vykonaním montáže pripravte elektrické káble, potrebné pre vaše zariadenie, pričom vychádzajte z „Obrázku 4**“ a z údajov v kapitole „**TECHNICKÉ PARAMETRE**“.**

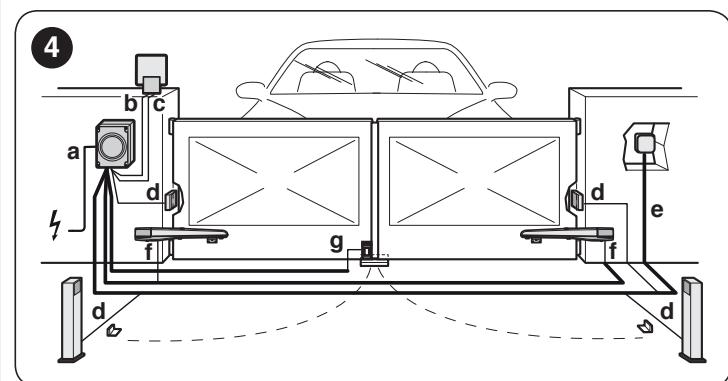

Tabuľka 1

TECHNICKÉ PARAMETRE ELEKTRICKÝCH KÁBLOV	
Označenie	Parametre kábul
a	Kábel NAPÁJANIA RIADIACEJ JEDNOTKY 1 kábel 3 x 1,5 mm ² Maximálna dĺžka 30 m [poznámka 1]
b	Kábel MAJÁKA 1 kábel 2 x 1,5 mm ² Maximálna dĺžka 20 m
c	Kábel ANTÉNY 1 koaxiálny kábel typu RG58 Maximálna dĺžka 20 m; odporúčaná < 5 m
d	Kábel ZARIADENÍ BLUEBUS 1 kábel 2 x 0,5 mm ² Maximálna dĺžka 20 m [poznámka 2]
e	Kábel KLÚČOVÉHO SELEKTORA 2 káble 2 x 0,5 mm ² Maximálna dĺžka 50 m
f	Kábel NAPÁJANIA MOTORA 1 kábel 4 x 1,5 mm ² Maximálna dĺžka 10 m

TECHNICKÉ PARAMETRE ELEKTRICKÝCH KÁBLOV

Označenie	Parametre káblu
g	Kábel ZAPOJENIA ELEKTROZÁMKU 1 kábel 2 x 1 mm ² Maximálna dĺžka 10 m

Poznámka 1 Ak je kábel napájania dlhší ako 30 m, treba použiť kábel s väčším prierezom (3 x 2,5 mm²) a inštalovať bezpečnostné uzemnenie v blízkosti riadiacej jednotky.

Poznámka 2 Ak je kábel BlueBus dlhší ako 20 m, avšak maximálne 40 m, treba použiť kábel s väčším prierezom (2 x 1 mm²).

⚠ Použité káble musia byť vhodné do typu prostredia, v ktorom sa inštalujú.

⚠ Počas ukladania trubíc na prechod elektrických kálov a prívodu kálov do krytu riadiacej jednotky skontrolujte, či sa vo vnútri derivačných krabičiek nebudú tvoriť mláčky vody a vo vnútri trubíc kondenzácia. Prítomnosť vody a vlhkosti môže poškodiť elektrické obvody výrobku.


3.5 MONTÁŽ RIADIACEJ JEDNOTKY

Pre upevnenie riadiacej jednotky ("Obrázok 5" a "Obrázok 6"):

1. Odskrutujte skrutky (**A**) a dajte dole kryt (**B**) riadiacej jednotky.
2. Vyberte spomedzi možných otvorov (**C**) na spodnej strane krabice tie, ktoré potrebujete na prechod elektrických kálov a vylomne ich.

⚠ Ak je to potrebné, môžete použiť bočný vstup kálov (D**). V tomto prípade je povinné použiť správnych potrubných armatúr.**

5

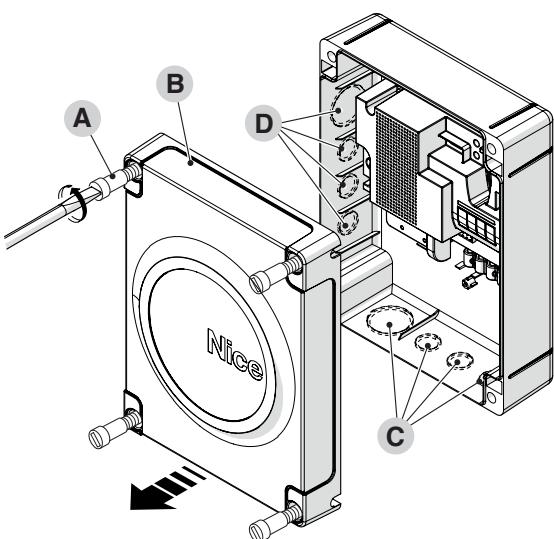


3. Vyvŕťte diery do steny (**E**) v súlade s rozmermi uvedenými na obrázku a vložte vhodné hmoždinky (nie sú vo výbave).
4. Priložte krabicu (**F**) a upevnite ju skrutkami (**G**) (nie sú vo výbave).
5. Založte kálové svorky pre prívod kálov zapojenia.
6. Vykonajte elektrické zapojenia tak, ako je popísané v kapitole "ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA".



Pre montáž prípadných ďalších zariadení, prítomných v automatickom systéme, sa odvolojte na príslušné návody.

7. Po dokončení elektrických zapojení znova založte kryt (**B**) a zatiahnite skrutky (**A**).

6

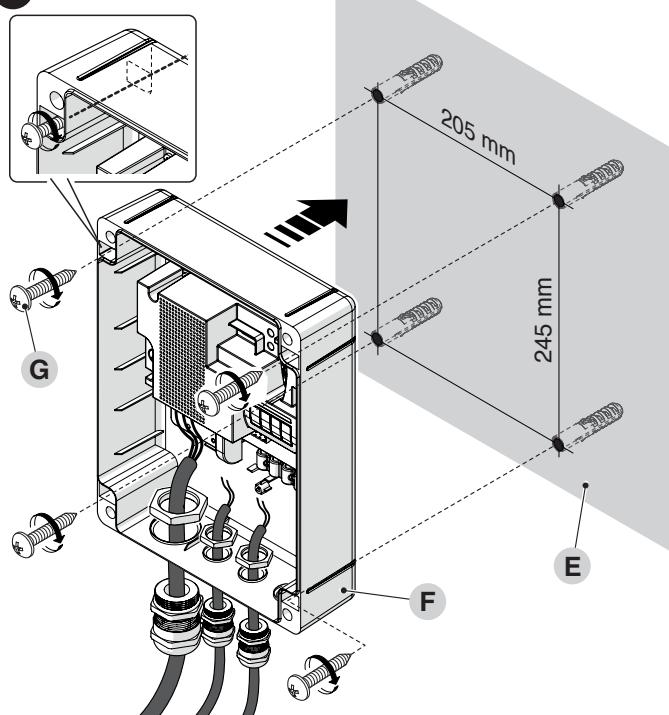

4

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA

4.1 PRVOTNÉ PREVIERKY

Elektrické zapojenie jednotlivých zariadení, prítomných v automatickom systéme (fotobunky, digitálne klávesnice, čítače responderových kariet a pod.), na riadiacu jednotku musí byť vykonané prostredníctvom systému "Bluebus" od **Nice**. Pre ostatné zapojenia platia nasledovné inštrukcie.



Všetky elektrické zapojenia musia byť vykonané pri vypnutom elektrickom napájaní zo siete a s odpojenou vnútornou batériou (ak je prítomná v systéme).



Kroky zapojenia musia byť vykonané výhradne kvalifikovaným pracovníkom.




Na prívode napájania musí byť inštalovaný vypínač, ktorý zabezpečí úplné odpojenie automatického zariadenia od siete.

- Vypínač musí mať kontakty s takou vzdialenosťou otvoria, ktorá umožňuje úplné odpojenie za podmienok stanovených pre kategóriu prepáťia III, v súlade s pravidlami montáže. V prípade potreby tento vypínač zaručuje rýchle a bezpečné vypnutie napájania; preto musí byť umiestnený v dohľade od automatickej brány. Ak je inštalovaný na mieste, z ktorého nevidno na bránu, musí mať systém, ktorý zablokuje prípadné náhodné alebo nepovolené zapnutie napájania, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečiu.

4.2 SCHÉMA A POPIS ZAPOJENÍ


4.2.1 Schéma zapojení

7

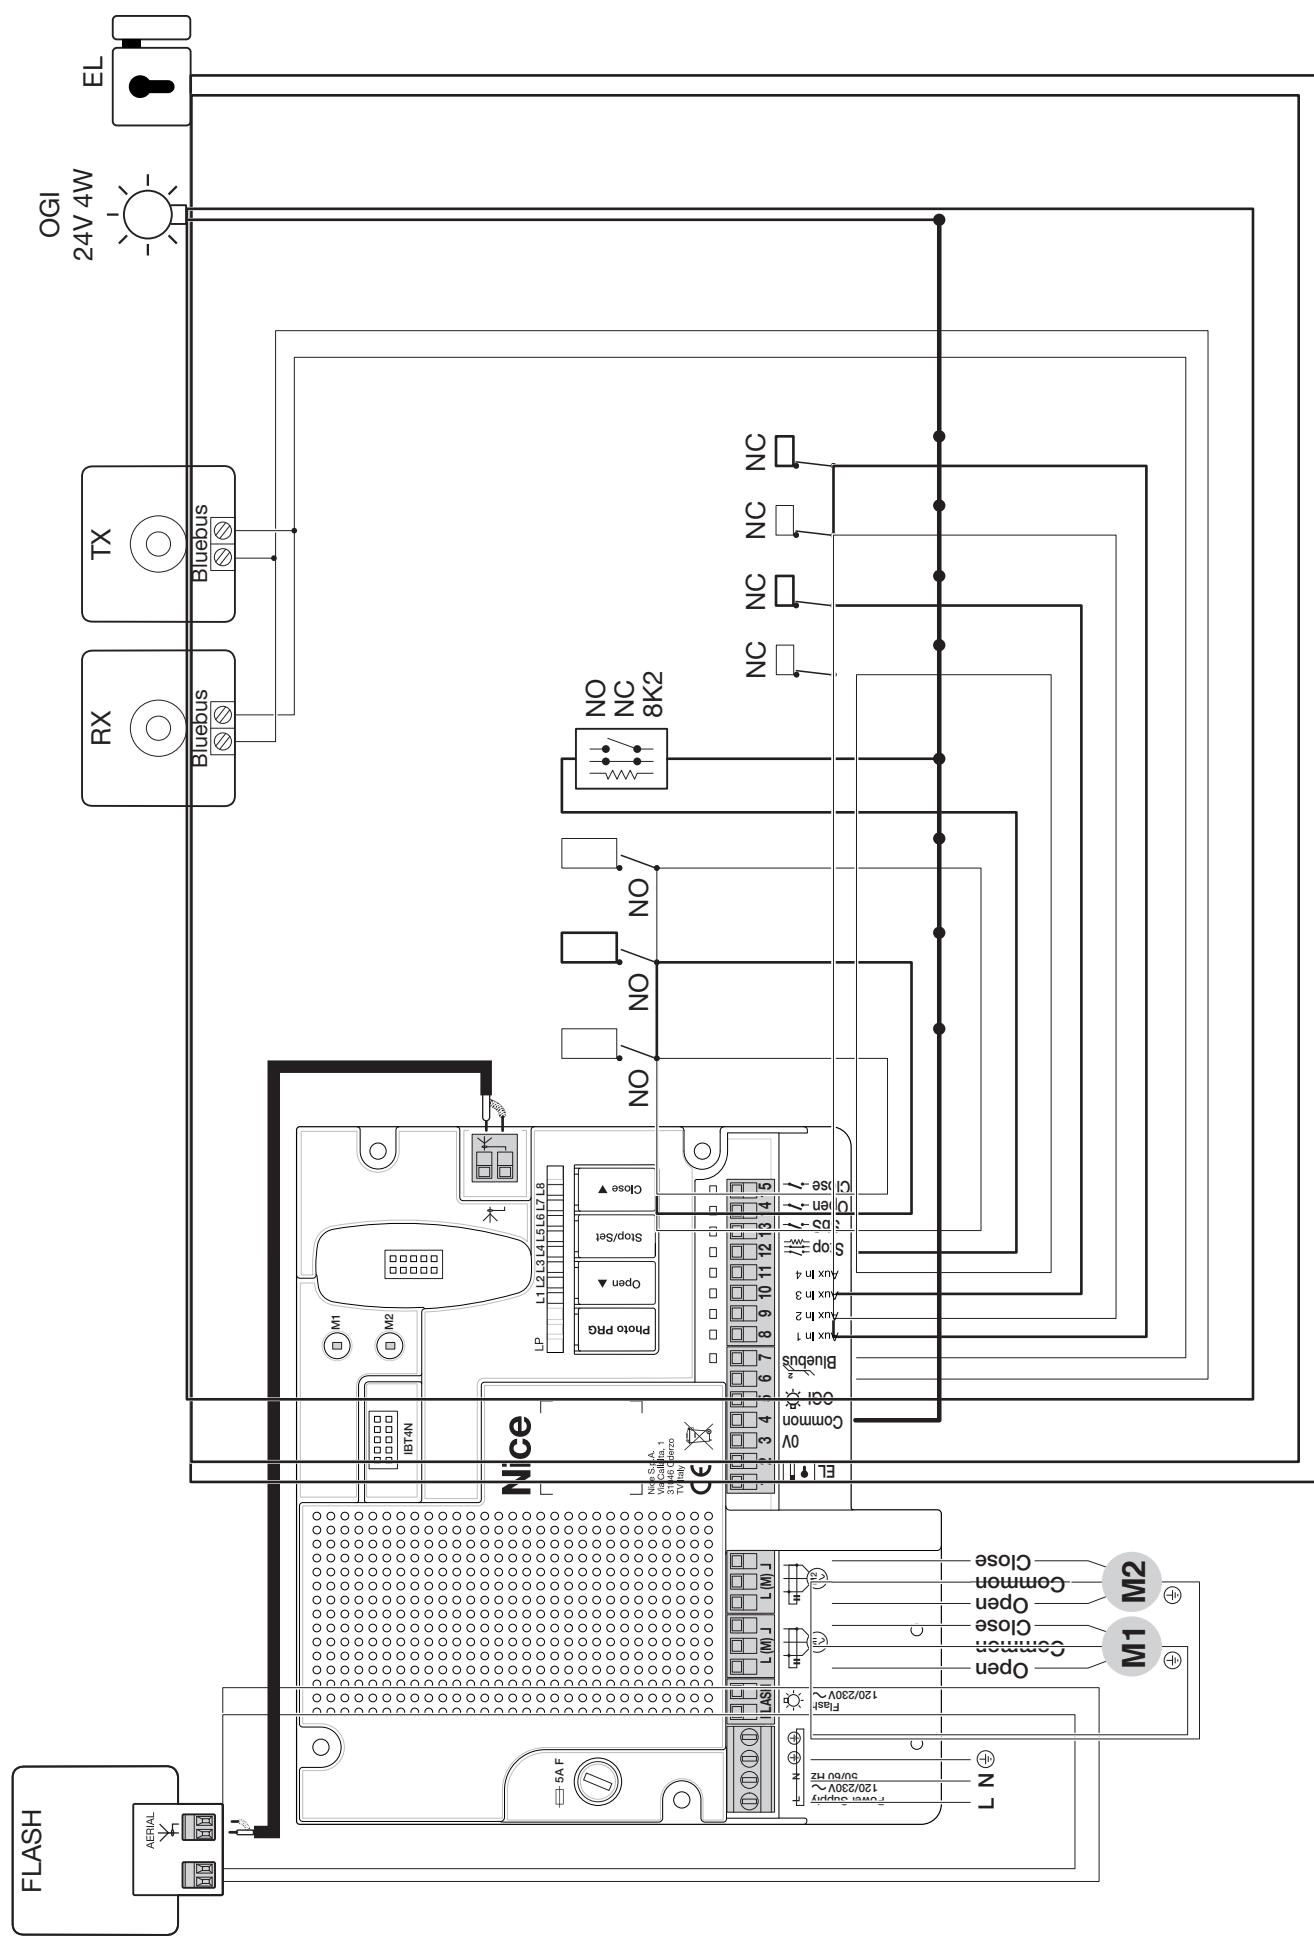


4.2.2 Schéma zapojení s relátkovými fotobunkami bez fototestu

8

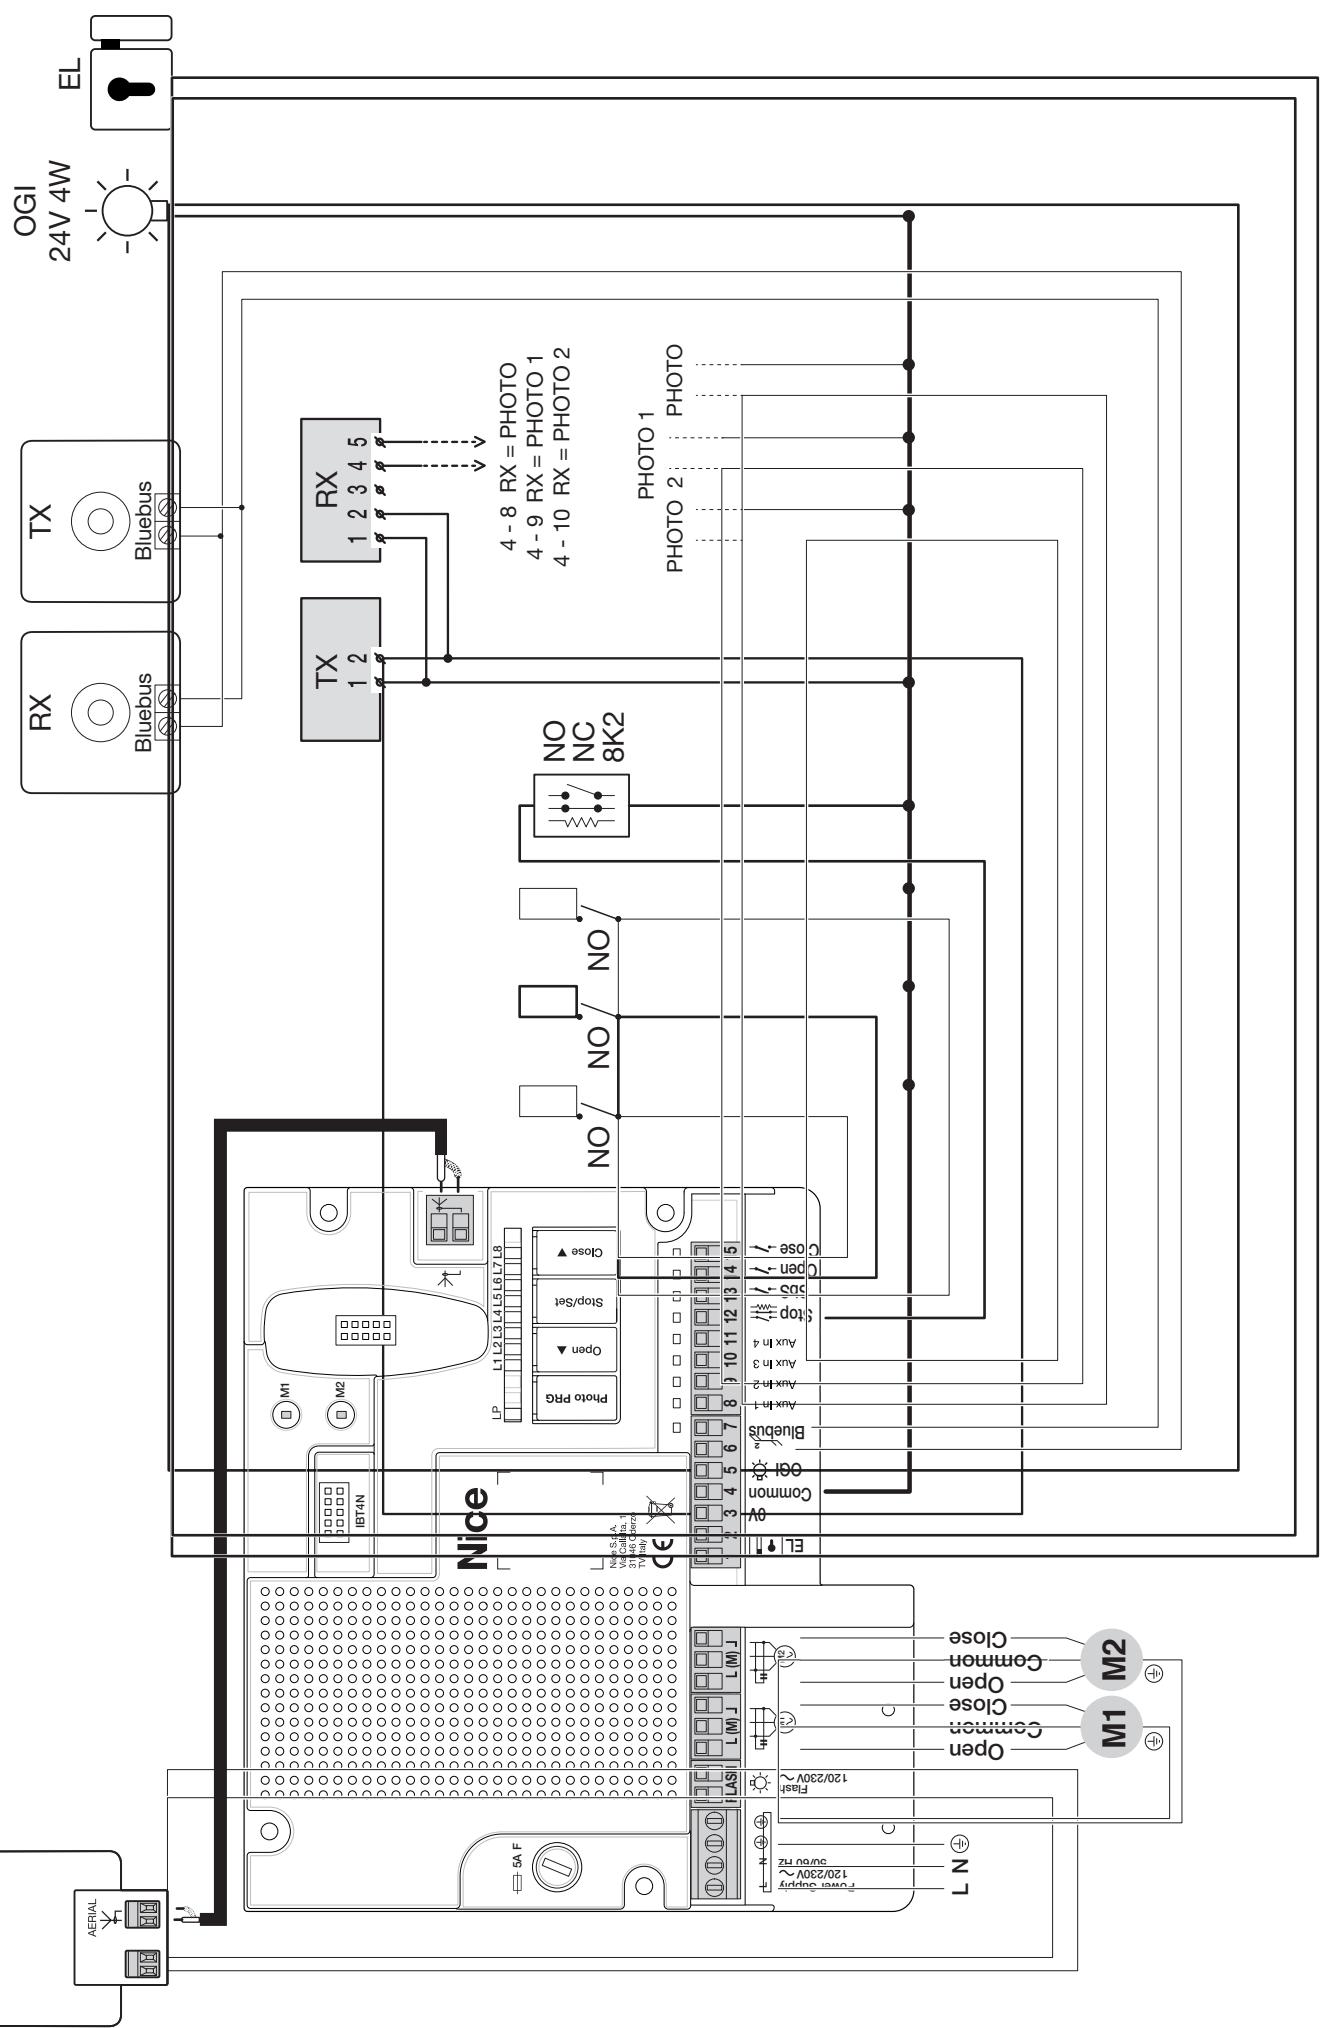

4.2.3 Schéma zapojení s relátkovými fotobunkami s fototestom

9

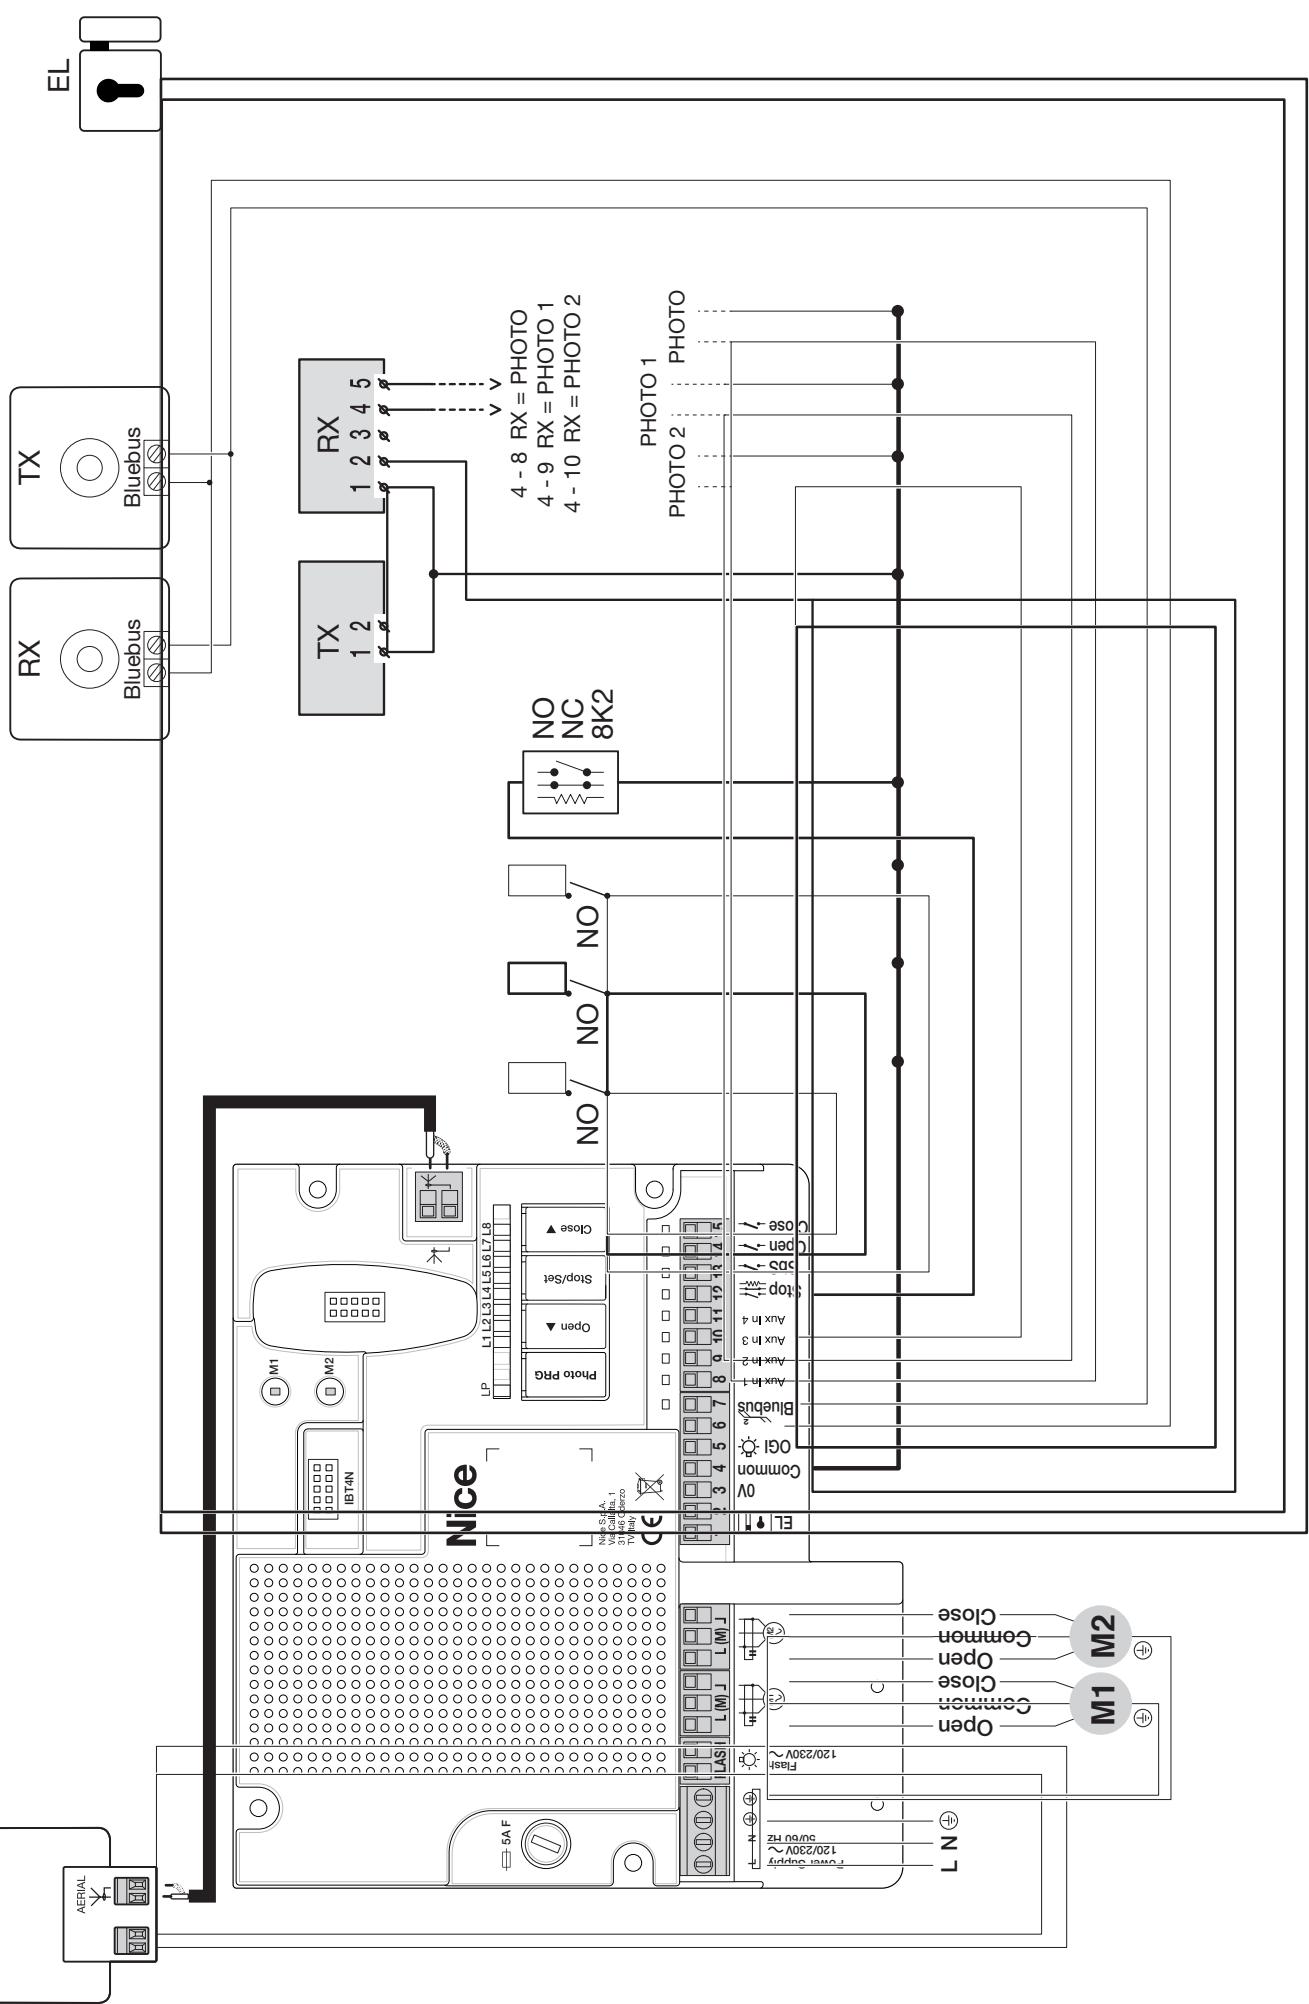

4.2.4 Popis zapojení

Nižšie je popísaný význam značiek vytlačených na elektrickej doske na príslušných svorkách.

Tabuľka 2

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA			
Svorky	Funkcia	Popis	Typ káblu
L - N - ⊕	Elektrické napájanie 120/230 V~ 50/60 Hz	Napájanie zo siete	3 x 1,5 mm ²
FLASH	Výstup pre maják 120/230 V~ 50/60 Hz	Výstup pre jeden maják s automatickým prerušovačom 120/230 V (max. 21 W). Výstup môže byť programovaný ako "pomocné svetlo" (viď odsek " Programovanie na prvom stupni (ON-OFF) ")	Maják: 2 x 1,5 mm ² Anténa: 1 koaxiálny kábel typ RG58
L (M) J	Motor 1	Zapojenie motora M1	4 x 1,5 mm ²
L (M) J	Motor 2	Zapojenie motora M2	4 x 1,5 mm ²
1 - 2	Elektrozámok	Výstup pre elektrozámok 12 V~ (max. 15 VA)	2 x 1,0 mm ²
3	0 V	Napájanie 0 V pre príslušenstvo	1 x 0,5 mm ²
4	Spoločný 24 V	Spoločný pre všetky vstupy (+24 V==)	1 x 0,5 mm ²
5	OGI	Výstup "Kontrolka otvorennej brány" pre signalizačnú žiarovku 24 V a max. 4 W	1 x 0,5 mm ²
6 - 7	BlueBus	Vstup pre kompatibilné zariadenia (EPMB, EPMOB, EDSB a ETPB). Zapojenie zariadení sa vykonáva paralelne prostredníctvom dvoch vodičov, na ktorých prebiehajú jednak elektrické napájanie, jednak komunikačné signály. Nie je potrebné dodržiavať polaritu. Počas fázy načítania bude každé zariadenie, zapojené na riadiacu jednotku, rozpoznané samostatne vďaka jednoznačnému kódu. Zakaždým, keď je pridané alebo odobraté zariadenie, bude potrebné vykonať načítanie zariadení zo strany riadiacej jednotky (viď odsek " Načítanie zapojených zariadení ").	2 x 0,5 mm ²
8	AuxIn1	Vstup pre koncový spínač motora 1 pre polohu celkového otvorenia (ak nie je použitý, vstup sa nechá voľný) Vstup Photo, ak je programovaný pre relátkové fotobunky (viď odsek " Programovanie s relátkovými fotobunkami ")	1 x 0,5 mm ²
9	AuxIn2	Vstup pre koncový spínač motora 2 pre polohu celkového otvorenia (ak nie je použitý, vstup sa nechá voľný) Vstup Photo1, ak je programovaný pre relátkové fotobunky (viď odsek " Programovanie s relátkovými fotobunkami ")	1 x 0,5 mm ²
10	AuxIn3	Vstup pre koncový spínač motora 1 pre polohu celkového zatvorenia (ak nie je použitý, vstup sa nechá voľný) Vstup Photo2, ak je programovaný pre relátkové fotobunky (viď odsek " Programovanie s relátkovými fotobunkami ")	1 x 0,5 mm ²
11	AuxIn4	Vstup pre koncový spínač motora 2 pre polohu celkového zatvorenia (ak nie je použitý, vstup sa nechá voľný)	1 x 0,5 mm ²
12	Stop	Vstup pre zariadenia, ktoré svojím zásahom vyvolajú okamžité zastavenie prebiehajúceho manévrus, po ktorom nasleduje kráka inverzia. Na tento vstup sa môžu zapojiť kontakty typu NO (normálne otvorené), NC (normálne zatvorené) alebo zariadenia s výstupom s konštantným odporom 8,2 kΩ ako napríklad citlivé hrany. Každé zariadenie, zapojené na tento vstup, je rozoznané samostatne riadiacou jednotkou počas fázy načítania (viď odsek " Načítanie zapojených zariadení "). Neskôr počas fungovania, ak riadiaca jednotka rozlíší akúkoľvek zmenu oproti načitanému stavu, vyvolá STOP. Na tento vstup je možné zapojiť jedno alebo viac zariadení, pričom nemusia byť rovnaké: paralelne viaceré zariadenia NO bez obmedzenia počtu; do série viaceré zariadenia NC bez obmedzenia počtu; paralelne 2 zariadenia s výstupom s konštantným odpорom 8,2 kΩ. Ak sú prítomné viac ako 2 zariadenia, je potrebné zapojiť ich kaskádovite s jediným konečným odporom 8,2 kΩ; paralelne 2 zariadenia NO a NC s tým, že do série ku kontaktu NC sa dá odpór 8,2 kΩ (toto umožňuje aj kombináciu 3 zariadení: NO, NC a 8,2 kΩ).	1 x 0,5 mm ²
13	Step by step (krok-za-krokom)	Vstup pre tlačidlo NO (normálne otvorené), pre posielanie príkazov v režime krok-za-krokom	1 x 0,5 mm ²
14	Open	Vstup pre ovládacie zariadenia, ktoré svojím zásahom vyvolajú len otvárací manéver. Na tento vstup je možné zapojiť kontakty typu NO (normálne otvorené).	1 x 0,5 mm ²
15	Close	Vstup pre ovládacie zariadenia, ktoré svojím zásahom vyvolajú len zatvárací manéver. Na tento vstup je možné zapojiť kontakty typu NO (normálne otvorené).	1 x 0,5 mm ²

4.2.5 Kroky pre zapojenie

Na vykonanie elektrických zapojení ("Obrázok 7"):


1. Vytiahnite svorky z ich lôžok.
2. Zapojte jednotlivé zariadenia na príslušné svorky podľa schémy na "Obrázku 7".
3. Znovu zasuňte svorky na ich miesta.

 **Ak je v systéme prítomný iba jeden pohon, zapojte ho na svorku M2 a nechajte voľnú svorku M1.**

4.2.6 Umiestnenie bezpečnostnej kábovej svorky

Keď sú dokončené zapojenia na riadiacu jednotku, je potrebné zablokovať káble potenciálových zapojení pomocou príslušnej kábovej svorky ("Obrázok 10").

1. Vyberte kábovú svorku (A) z pôvodnej polohy.
2. Preložte kábovú svorku (A) na káble zapojení a zablokujte ju pomocou dvoch skrutiek (B).

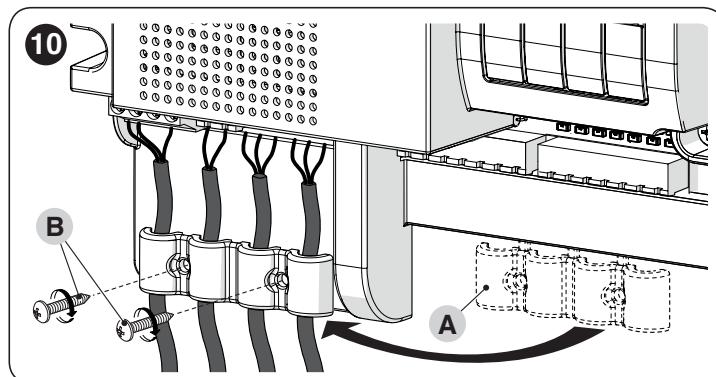

4.3 ZAPOJENIE ĎALŠÍCH ZARIADENÍ NA RIADIACU JEDNOTKU


V prípade, že je potrebné napájať ďalšie zariadenia v rámci automatického systému (napr. čítač transponderových kariet, podsvietenie kľúčového selektora a pod.), je možné zapojiť tieto zariadenia na riadiacu jednotku s použitím svoriek "3 - OV" a "4

- **Common**" ("Obrázok 7"). Napájacie napätie je 24 V== s maximálnym odberom prúdu 200 mA.

4.4 ADRESOVANIE ZAPOJENÝCH ZARIADENÍ SO SYSTÉMOM BLUEBUS

Aby riadiaca jednotka dokázala rozoznať zariadenia zapojené cez systém "BlueBus", je potrebné vykonať adresovanie týchto zariadení.

Táto operácia musí byť vykonaná daním elektrického mostíka, prítomného v každom zariadení, do správnej polohy (odvolajte sa tiež na návod ku každému zariadeniu). Nižšie je schéma adresovania fotobuniek na základe ich typu.

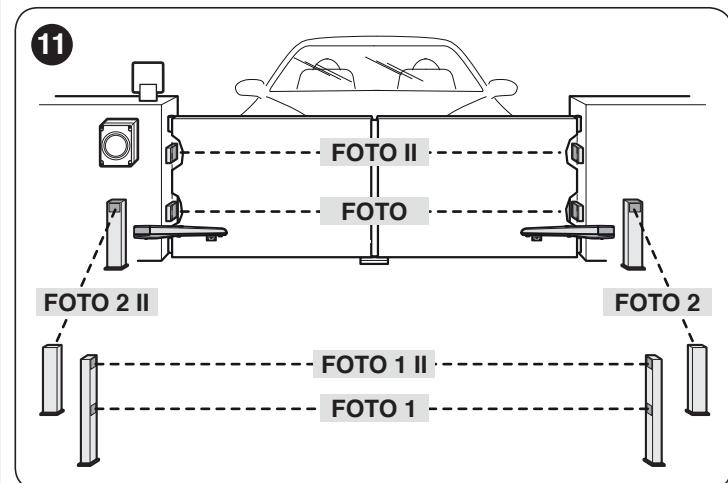

Tabuľka 3

ADRESY FOTOBUNIEK	
Fotobunka	Poľoha mostíkov
FOTO Externá fotobunka v. = 50 so zásahom pri zatváraní (zastaví a obráti pohyb)	
FOTO II Externá fotobunka v. = 100 so zásahom pri zatváraní (zastaví a obráti pohyb)	
FOTO 1 Interná fotobunka v. = 50 so zásahom pri zatváraní (zastaví a obráti pohyb) aj pri otváraní (zastaví a obnoví pohyb pri uvoľnení fotobunky)	
FOTO 1 II Interná fotobunka v. = 100 so zásahom pri zatváraní (zastaví a obráti pohyb) aj pri otváraní (zastaví a obnoví pohyb pri uvoľnení fotobunky)	
FOTO 2 Interná fotobunka so zásahom pri otváraní (zastaví a obráti pohyb)	
FOTO 2 II Interná fotobunka so zásahom pri otváraní (zastaví a obráti pohyb)	
FOTO 3 NEDOVOLENÁ KONFIGURÁCIA	




Na konci procedúry montáže, alebo po odstránení fotobuniek alebo iných zariadení, je potrebné vykonať procedúru načítania (viď odsek "Načítanie zapojených zariadení").

4.5 PRVÉ ZAPNUTIE A KONTROLA ZAPOJENÍ

Po zapnutí elektrického napájania riadiacej jednotky vykonajte nasledovné previerky ("Obrázok 12"):

1. Po uplynutí niekoľkých sekúnd skontrolujte, či led "Bluebus" (A) pravidelne bliká s frekvenciou jeden záblesk za sekundu.
2. Skontrolujte, či Led fotobuniek, tak na TX (vysielač) ako aj na RX (prijímač), blikajú. Typ vydávaných zábleskov v tejto fáze nie je dôležitý.
3. Skontrolujte, či maják, zapojený na výstup "Flash", je zhasnutý.

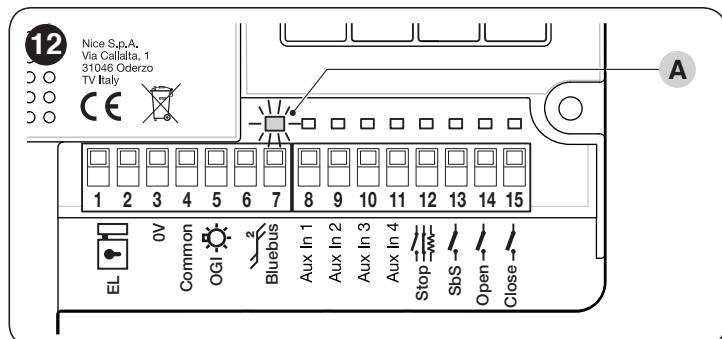


Ak niektorá z previerok nemá dobrý výsledok, je potrebné vypnúť elektrické napájanie riadiacej jednotky a skontrolovať jednotlivé elektrické zapojenia, vykonané predtým.

4.5.1 Programovanie s relátkovými fotobunkami

Ak boli na riadiacu jednotku zapojené relátkové fotobunky na vstupy AUX 1 (PHOTO), AUX 2 (PHOTO 1) a AUX 3 (PHOTO 2), bude potrebné aktivovať funkciu "**Programovanie fotobuniek**", a to nasledovne:

- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Photo PRG**, až kým sa rozsvieti led "LP".

Prípadné nepoužité vstupy musia zostať voľné.

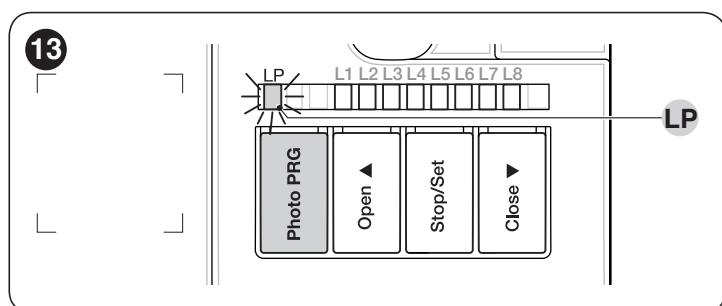

Na deaktiváciu funkcie "**Programovanie fotobuniek**" stlačte tlačidlo **Photo PRG**, až kým led "LP" zhasne.

Ak je funkcia "Programovanie fotobuniek" aktívna (led "LP" je rozsvietená), nie je možné použiť vstupy AuxIn1, AuxIn2, AuxIn3, AuxIn4 ako koncové spínače.

Bližšie informácie ohľadom fungovania s a bez fototestu nájdete v schémach v odsekoch "Schéma zapojení s relátkovými fotobunkami bez fototestu" a "Schéma zapojení s relátkovými fotobunkami s fototestom".

4.6 NAČÍTANIE ZAPOJENÝCH ZARIADENÍ


Po vykonaní prvého zapnutia je potrebné, aby riadiaca jednotka rozoznala zariadenia zapojené na vstupy "BlueBus" a "Stop":

Riadiaca jednotka automaticky načíta relátkové fotobunky na vstupoch AUX1, AUX2 a AUX3, len ak bolo aktivované fungovanie popísané v odseku "Programovanie s relátkovými fotobunkami".

Fáza načítania musí byť vykonaná aj vtedy, ak na riadiacu jednotku nie je zapojené žiadne zariadenie.

Riadiaca jednotka je schopná rozlíšiť jednotlivo každé zapojené zariadenie vďaka procedúre načítania, a rozoznať možné prítomné poruchy.

Preto je potrebné vykonať načítanie zariadení vždy, keď nejaké zariadenie pridávate alebo odoberáte zo systému.

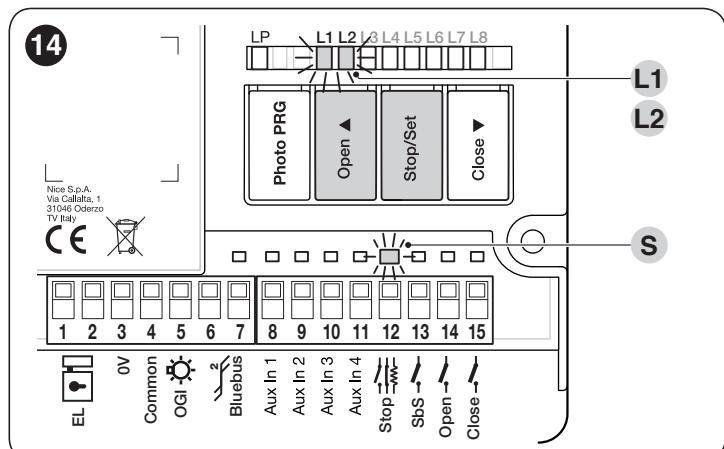

LED "L1" a "L2", ktoré sa nachádzajú na riadiacej jednotke ("Obrázok 14"), vydávajú pomalé záblesky na oznamenie, že je potrebné vykonať načítanie.

Postupujte nasledovne:

1. Stlačte a podržte súčasne stlačené tlačidlá [**Open ▲**] a [**Stop/Set**].
2. Pustite tlačidlá, keď led "L1" a "L2" začnú rýchlo blikat (pričíne po 3 sekundách).
3. Počkajte pár sekúnd, kým riadiaca jednotka dokončí fázu načítania zariadení.
4. Na konci tejto fázy led "Stop" (S) musí byť rozsvietená a led "L1" a "L2" musia zhasnúť (môžu začať blikat led "L3" a "L4").

Ak sa vstupy AUX In 1-2-3 používajú na zapojenie relátkových fotobuniek, nechajte voľné prípadne nepoužité vstupy.

4.7 VÝBER TYPU MOTORA (LEN PRE HYDRAULICKÉ MOTORY)

Táto fáza sa vykonáva iba vtedy, ak sú na riadiacu jednotku zapojené hydraulické pohony.

Na hydraulických pohonoch je tlak na udržanie zatvorennej brány vyvinutý v hydraulickom obvode, ktorý zostáva stále pod tlakom. Keď čas a opotrebenie znížia tesnosť hydraulického obvodu, môže sa stať, že po pár hodinách vnútorný tlak klesne s následným rizikom mierneho pootvorenia kŕidla brány. Na prekonanie tohto problému má riadiaca jednotka funkciu "**Udržanie tlaku**", ktorá, ak je aktivovaná, každé 4 hodiny, čo je brána zatvorená, vykoná krátke príkaz "zatvor" s cieľom dat kŕidla do polohy celkového zatvorenia a doplniť tlak hydraulického obvodu. Na aktiváciu tejto funkcie vid' odsek "**Programovanie na prvom stupni (ON-OFF)** - Funkcia L8".

4.8 NAČÍTANIE POLÔH MECHANICKÝCH DORAZOV


Po načítaní zariadení je potrebné vykonať načítanie polôh mechanických dorazov (maximálne otvorenie a maximálne zatvorenie). Táto procedúra môže byť vykonaná troma spôsobmi: **automaticky, manuálne a zmiešane.**

Pri **automatickom** spôsobe riadiaca jednotka vykoná načítanie mechanických dorazov, vypočíta najvhodnejšie omeškanie krídel a vypočíta body spomalenia "A" ("Obrázok 15").

! Pred spustením samonačítania v "automatickom" režime skontrolujte, či sila motora je vhodná pre použitý typ pohonu (vid' odsek "Programovanie na druhom stupni (nastaviteľné parametre) - Funkcia L6").

Pri **manuálnom** spôsobe sú polohy ("Obrázok 15") programované jedna po druhej posúvaním krídel do želaných bodov. Poloha, ktorú chcete naprogramovať, je identifikovateľná vďaka zábleskom jednej z ôsmich led "L1...L8" (vid' "Tabuľku 4").

Pri **zmiešanom** spôsobe je možné vykonať automatickú procedúru, a potom pomocou manuálnej procedúry upraviť jednu alebo viac polôh.

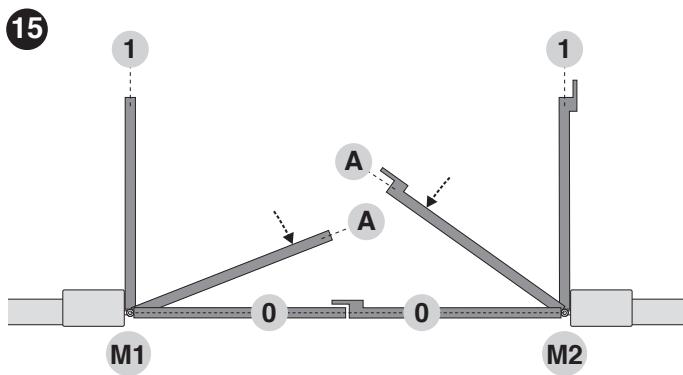


Tabuľka 4

POLOHY PROGRAMOVANIA

Poloha	Led	Popis
Poloha 0 (motor 1)	L1	Poloha maximálneho zatvorenia: keď sa krídlo prislúchajúce k motoru 1 oprie o mechanický doraz pri zatvorení
Poloha 0 (motor 2)	L2	Poloha maximálneho zatvorenia: keď sa krídlo prislúchajúce k motoru 2 oprie o mechanický doraz pri zatvorení
Poloha A (motor 2) Začiatok spomalenia	L5	Poloha, od ktorej ďalej sa rýchlosť zatvárania motora 2 začne znižovať až po zastavenie v polohe 0
Poloha A (motor 1) Začiatok spomalenia	L6	Poloha, od ktorej ďalej sa rýchlosť zatvárania motora 1 začne znižovať až po zastavenie v polohe 0
Poloha 1 (motor 2)	L7	Poloha maximálneho otvorenia: keď sa krídlo prislúchajúce k motoru 2 oprie o mechanický doraz pri otvorení
Poloha 1 (motor 1)	L8	Poloha maximálneho otvorenia: keď sa krídlo prislúchajúce k motoru 1 oprie o mechanický doraz pri otvorení

! Konfigurácia "spomalenia" (led "L5" a "L6") môže byť vykonaná "manuálnym" spôsobom po konfigurácii polôh zatvorenia a otvorenia.

4.8.1 Načítanie v automatickom režime

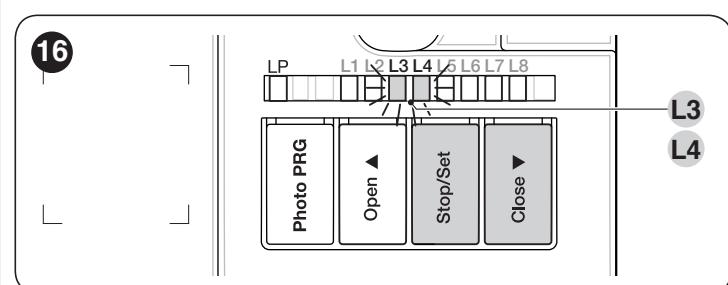

Na vykonanie procedúry automatického načítania:

1. Stlačte a podržte stlačené súčasne tlačidlá **[Stop/Set]** a **[Close ▼]**
2. Pustite tlačidlá, keď led "L3" a "L4" začnú rýchlo blikáť (približne po 3 sekundách).
3. Skontrolujte, či automatická brána vykoná nasledovné manévre:
 - a. zatvorenie motora M1 až po mechanický doraz
 - b. zatvorenie motora M2 až po mechanický doraz
 - c. otvorenie motora M2 až po mechanický doraz
 - d. otvorenie motora M1 až po mechanický doraz
 - e. zatvorenie motora M1 až po mechanický doraz
 - f. zatvorenie motora M2 až po mechanický doraz

! Ak sa prvé dva manévre (a a b) nejavia ako "zatváranie", ale ako "otváranie", stlačte tlačidlo **[Open ▲]** alebo **[Close ▼]** na zastavenie fázy načítania. Potom na motore, ktorý vykonal otvárací manéver, prehodťte ovládacie vodiče (vonkajšie polohy voči svorkám) a zopakujte procedúru samonačítania.


4. Na konci zatváracieho manévrhu (e-f) dvoch pohonov led "L3" a "L4" zhasnú na potvrdenie, že procedúra bola vykonaná správne.

! Ak počas procedúry automatického načítania príde k zásahu fotobuniek alebo zariadenia zapojeného na vstup "stop", procedúra sa preruší a led L1 začne blikáť. V tomto prípade je potrebné zopakovať procedúru samonačítania.

Procedúra automatického načítania môže byť vykonaná kedykoľvek znova, aj po montáži; napríklad po zmene polôh mechanických dorazov.

4.8.2 Načítanie v manuálnom režime

! Procedúra načítania ponúka maximálny čas 10 sekúnd medzi stlačením jedného tlačidla a druhého. Po uplynutí tohto času sa procedúra automaticky ukončí a do pamäte sa uložia zmeny vykonaného do tohto momentu.

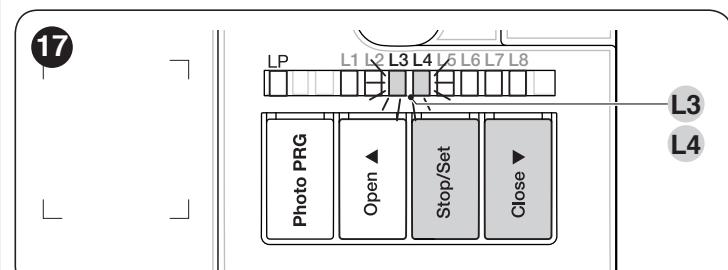

Na vykonanie procedúry manuálneho načítania:

1. Stlačte a podržte stlačené súčasne tlačidlá **[Stop/Set]** a **[Close ▼]**
2. Pustite tlačidlá, keď led "L3" a "L4" začnú rýchlo blikáť (približne po 3 sekundách).
3. Stlačte **[Stop/Set]**

4. Led "L1" bliká: poloha 0 pre M1

- Na ovládanie a posunutie motora 1 **do polohy "0"** ("Obrázok 15"): stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**]. Po dosiahnutí polohy pustite tlačidlo na zastavenie manévrov.
- Na uloženie polohy do pamäte stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**] aspoň 3 sekundy, a potom ho pustite (po 2 sekundách led "L1" zostane svietiť a pri uvoľnení tlačidla [**Stop/Set**] začne blikáť led "L2").

5. Led "L2" bliká: poloha 0 pre M2

- Na ovládanie a posunutie motora 2 **do polohy "0"** ("Obrázok 15"): stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**]. Po dosiahnutí polohy pustite tlačidlo na zastavenie manévrov.
- Na uloženie polohy do pamäte stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**] aspoň 3 sekundy, a potom ho pustite (po 2 sekundách led "L2" zostane svietiť a pri uvoľnení tlačidla [**Stop/Set**] začne blikáť led "L5").

6. Led "L5" bliká: poloha A pre M2 (konfigurovatelná až po načítaní polohy otvorenia)

- Na ovládanie a posunutie motora 2 **do polohy "A"** ("Obrázok 15"): stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**]. Po dosiahnutí polohy pustite tlačidlo na zastavenie manévrov.
- Na uloženie polohy do pamäte stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**] aspoň 3 sekundy, a potom ho pustite (po 2 sekundách led "L5" zostane svietiť a pri uvoľnení tlačidla [**Stop/Set**] začne blikáť led "L6").

7. Led "L6" bliká: poloha A pre M1 (konfigurovatelná až po načítaní polohy otvorenia)

- Na ovládanie a posunutie motora 1 **do polohy "A"** ("Obrázok 15"): stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**]. Po dosiahnutí polohy pustite tlačidlo na zastavenie manévrov.
- Na uloženie polohy do pamäte stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**] aspoň 3 sekundy, a potom ho pustite (po 2 sekundách led "L6" zostane svietiť a pri uvoľnení tlačidla [**Stop/Set**] začne blikáť led "L7").

8. Led "L7" bliká: poloha 1 pre M2

- Na ovládanie a posunutie motora 2 **do polohy "1"** ("Obrázok 15"): stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**]. Po dosiahnutí polohy pustite tlačidlo na zastavenie manévrov.
- Na uloženie polohy do pamäte stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**] aspoň 3 sekundy, a potom ho pustite (po 2 sekundách led "L7" zostane svietiť a pri uvoľnení tlačidla [**Stop/Set**] začne blikáť led "L8").

9. Led "L8" bliká: poloha 1 pre M1

- Na ovládanie a posunutie motora 1 **do polohy "1"** ("Obrázok 15"): stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**]. Po dosiahnutí polohy pustite tlačidlo na zastavenie manévrov.
- Na uloženie polohy do pamäte stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**] aspoň 3 sekundy, a potom ho pustite (po 2 sekundách led "L8" zostane svietiť až do uvoľnenia tlačidla [**Stop/Set**]).

 Počas zábleskov led "L1..L8", na posúvanie sa z jednej led na druhú, stačí krátke stlačenie tlačidla [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**] (led bliká, čím ukazuje aktuálnu polohu).


 Pokiaľ je v systéme prítomný len jeden motor, naprogramujte len polohy týkajúce sa motora 2: led L2 (0 pre M2), L5 (A pre M2) a L7 (1 pre M2).

4.8.3 Načítanie v zmiešanom režime



Procedúra načítania ponúka maximálny čas 10 sekúnd medzi stlačením jedného tlačidla a druhého. Po uplynutí tohto času sa procedúra automaticky ukončí a do pamäte sa uložia zmeny vykonaného do tohto momentu.

18

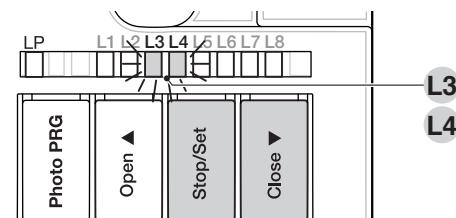


Na vykonanie procedúry zmiešaného načítania:

1. Vykonajte procedúru samonačítania v automatickom režime, ako je popísané v odseku "**Načítanie v automatickom režime**".
2. Stlačte a podržte stlačené súčasne tlačidlá [**Stop/Set**] a [**Close ▼**].
3. Pustite tlačidlá, keď led "L1" začne blikáť.
4. Krátkym stlačením tlačidla [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**] presuňte záblesky led (L1...L8) na polohu, ktorú si želáte programovať.
5. Postupujte pre každú jednu polohu, ako je popísané v odseku "**Načítanie v manuálnom režime**".
6. Zopakujte túto operáciu pre všetky ostatné polohy, ktoré si želáte upraviť.

4.9 KONTROLA POHYBU BRÁNY

Na konci fázy načítania sa odporúča nechať riadiacu jednotku vykonať niekoľko otváracích a zatváracích manévrov a skontrolovať správny pohyb brány a prítomnosť prípadných vád montáže a nastavenia.

19

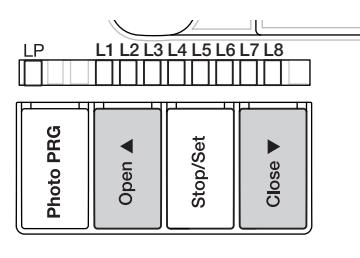

1. Pre kontrolu pohybu brány:
2. Stlačte tlačidlo [**Open ▲**] ("Obrázok 19"). Skontrolujte, či počas otváracieho manévrov nastane fáza zrýchlenia, fáza s konštantnou rýchlosťou, fáza spomalenia. Po ukončení manévrov sa musia krídla zastaviť päť centimetrov od mechanického dorazu pri otvorení.
3. Stlačte tlačidlo [**Close ▼**] ("Obrázok 19"). Skontrolujte, či počas zatváracieho manévrov nastane fáza zrýchlenia, fáza s konštantnou rýchlosťou, fáza spomalenia. Po ukončení manévrov sa musia krídla zastaviť päť centimetrov od mechanického dorazu pri zatvorení.
4. Skontrolujte, či všetky funkcie, ktoré boli upravené, boli prijaté riadiacou jednotkou.

KOLAUDÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Toto sú najdôležitejšie fázy v realizácii automatickej brány, ktorých cieľom je zaručiť maximálnu bezpečnosť systému. Kolaudácia môže byť použitá aj na pravidelnú previerku zariadení, ktoré tvoria automatický systém.



Fázy kolaudácie a uvedenia automatickej brány do prevádzky musia byť vykonané kvalifikovaným a skúseným pracovníkom, ktorý zodpovedá za rozhodnutie, aké skúšky sú potrebné na previerku riešení, priatých v súvislosti so zostatkovými rizikami, a za kontrolu dodržania zákonov, noriem a nariadení: najmä všetkých náležitostí normy EN 12445, ktorá určuje skúšobné metódy na kontrolu automatických bránových pohonov.

Prirodzne zariadenia musia byť podrobené špeciálnej kolaudácii, jednak čo sa týka funkčnosti, jednak pre správnu spoluprácu s riadiacou jednotkou. Odvolajte sa na návody k jednotlivým zariadeniam.

5.1 KOLAUDÁCIA

Postupnosť operácií, ktoré treba vykonať pri kolaudácii, popísaná nižšie, sa vzťahuje na typickú zostavu ("Obrázok 3").

Na vykonanie kolaudácie:

- Skontrolujte, či bolo prísnne dodržané všetko, čo je predpísané v kapitole "**VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI**".
- Odblokuje pohony pre manuálny manéver, ako je popísané v príslušnom návode. Tlačte/tahajte krídlo v bode, ktorý je určený pre manuálny manéver, a skontrolujte, či je možné hýbať krídlami v smere otvárania a zatvárania silou nižšou ako 390 N.
- Zablokujte pohony, ako je popísané v príslušnom návode.
- Pomocou ovládaciých zariadení (vysielač, ovládacie tlačidlo, kľúčový selektor a pod.) vykonajte skúšky otvorenia, zatvorenia a zastavenia brány a uistite sa, že pohyb krídel zodpovedá očakávanému. Odporuča sa vykonať viaceré skúšky, aby bolo možné zhodnotiť pohyb krídel a odhaliť prípadné vady montáže, nastavenia, alebo prítomnosť bodov nadmerného trenia.
- Skontrolujte, jednom po druhom, správne fungovanie všetkých bezpečnostných zariadení, prítomných v systéme (fotobunky, citlivé hrany atď.). V prípade zásahu zariadenia led "Bluebus" (A - "Obrázok 12") na riadiacej jednotke vydá dva rýchle záblesky, ktoré potvrdzujú, že riadiaca jednotka rozoznala udalosť.
- Ak boli nebezpečné situácie, vyvolané pohybom krídel, chránené prostredníctvom obmedzenia nárazovej sily, musí sa vykonať meranie sily v súlade s požiadavkami normy EN 12445 a prípadne, ak sa ovládanie "sily motora" používa ako pomocný systém na zníženie nárazovej sily, skúšajte a nájdite také nastavenie, ktoré poskytuje najlepšie výsledky.

5.2 UVEDENIE DO PREVÁDZKY

⚠️ Uvedenie do prevádzky môže byť vykonané až potom, keď boli s pozitívnym výsledkom vykonané všetky fázy montáže.

⚠️ Pred uvedením automatickej brány do prevádzky informujte primerane majiteľa o nebezpečí a rizikach, ktoré naďalej pretrvávajú.


Na vykonanie uvedenia do prevádzky:

- Zostavte zložku technickej dokumentácie automatickej brány, ktorá musí obsahovať nasledovné doklady: komplexný výkres automatického systému, schému vykonaných elektrických zapojení, analýzu prítomných rizík a príslušné priaté riešenia, vyhlásenie výrobcu o zhode všetkých použitých zariadení a vyhlásenie o zhode vyplnené montérom.
- Na bránu upevnite tabuľku obsahujúcu aspoň tieto údaje: typ pohonu, meno a adresu výrobcu (zodpovedného za "uvedenie do prevádzky"), výrobné číslo, rok výroby a značku "CE".
- Vyplňte a odovzdajte majiteľovi automatickej brány vyhlásenie o zhode pohonu.
- Vyplňte a odovzdajte majiteľovi automatickej brány "Návod na používanie" pohonu.
- Vyplňte a odovzdajte majiteľovi automatickej brány "Servisný plán", v ktorom sú predpisy o servise všetkých zariadení v automatickom systéme.

💡 Ku všetkej uvedenej dokumentácii dáva Nice prostredníctvom technickej asistencie k dispozícii: návody a predvyplnené tlačívá.

6 PROGRAMOVANIE

Na riadiacej jednotke sa nachádzajú 3 tlačidlá: [**Open ▲**], [**Stop/Set**] a [**Close ▼**] ("Obrázok 20"), ktoré môžu byť použité jednak na ovládanie riadiacej jednotky počas skúšobnej fázy, jednak na programovanie dostupných funkcií.

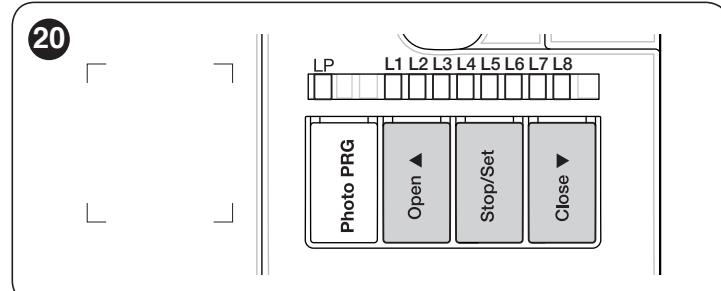

Programovateľné funkcie sú dostupné na **dvoch stupňoch** a ich stav fungovania signalizuje osiem led "L1...L8", ktoré sa nachádzajú na riadiacej jednotke (led rozsvietená = funkcia aktívna; led zhasnutá = funkcia neaktívna).

6.1 POUŽÍVANIE PROGRAMOVACÍCH TLAČIDIEL

[Open ▲] Tlačidlo na ovládanie otvárania brány
Výberové tlačidlo vo fáze programovania

[Stop/Set] Tlačidlo na zastavenie manévrhu
Ak je stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, umožňuje vstúpiť do fázy programovania.

[Close ▼] Tlačidlo na ovládanie zatvárania brány
Výberové tlačidlo vo fáze programovania

6.2 PROGRAMOVANIE NA PRVOM STUPNI (ON-OFF)

Všetky funkcie prvého stupňa sú z výroby nastavené “**OFF**” a môžu byť kedykoľvek zmenené. Na previerku jednotlivých funkcií sa odvolojte na “**Tabuľku 5**”.

6.2.1 Procedúra programovania na prvom stupni



Procedúra načítania ponúka maximálny čas 10 sekúnd medzi stlačením jedného tlačidla a druhého. Po uplynutí tohto času sa procedúra automaticky ukončí a do pamäte sa uložia zmeny vykonaného do tohto momentu.

Pre programovanie na prvom stupni:

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**], kým led “**L1**” začne blikat.
2. Pustite tlačidlo [**Stop/Set**], keď led “**L1**” začne blikat.
3. Stlačte tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**] a presuňte záblesky na led, ktorá predstavuje funkciu, ktorú upravujete.
4. Stlačte tlačidlo [**Stop/Set**] na zmenu stavu funkcie:
 - krátke záblesky = **OFF**
 - dlhé záblesky = **ON**
5. Počkajte 10 sekúnd (maximálny čas) na ukončenie programovania.



Pre programovanie ďalších funkcií “ON” alebo “OFF” počas vykonávania procedúry treba zopakovať body 2 a 3 počas tej istej fázy.

Tabuľka 5

FUNKCIE PRVÉHO STUPŇA (ON-OFF)		
Led	Funkcia	Popis
L1	Automatické zatvorenie	Funkcia AKTÍVNA: po otváracom manévre je vykonaná pauza (v trvaní naprogramovaného Času pauzy) a po jej uplynutí riadiaca jednotka automaticky spustí zatvárací manéver. Hodnota Času pauzy je z výroby 30 sekúnd. Funkcia NEAKTÍVNA: fungovanie typu “poloautomaticky”.
L2	Zatvor po foto	Funkcia AKTÍVNA: ak počas otváracieho alebo zatváracieho manévr zasiahnu fotobunky, čas pauzy sa skráti na 5 sekúnd nezávisle od naprogramovaného “času pauzy”. Pri deaktivovanom “automatickom zatvorení” ak počas otváracieho alebo zatváracieho manévr zasiahnu fotobunky, aktivuje sa “automatické zatvorenie” s naprogramovaným “časom pauzy”.
L3	Vždy zatvor	Funkcia AKTÍVNA: v prípade výpadku elektrického prúdu, aj krátkeho, po 10 sekundách od obnovenia dodávky prúdu riadiaca jednotka zistí, že je brána otvorená a automaticky aktivuje zatvárací manéver, ktorému predchádza 5-sekundové blikanie vopred. Funkcia NEAKTÍVNA: po obnove dodávky prúdu zostane brána tam, kde je.
L4	Tlakový ráz	Funkcia AKTÍVNA: skôr ako začne otvárací manéver (so začiatkom z polohy zatvorenej brány), aktivuje sa krátky zatvárací manéver, ktorý uľahčí odháknutie elektrozámku.
L5	Maják / pomocné svetlo	Funkcia AKTÍVNA: výstup “maják” (FLASH - 120/230 V~ 50/60 Hz) mení svoje fungovanie na “pomocné svetlo”. Funkcia NEAKTÍVNA: výstup funguje ako maják.
L6	Blikanie vopred	Funkcia AKTÍVNA: maják sa aktivuje 3 sekundy pred začiatkom manévr na signalizáciu nebezpečnej situácie v predstihu. Funkcia NEAKTÍVNA: maják začne blikať pri začiatku manévr.
L7	“Zatvor” bude Čiastočné otv. 1”	Funkcia AKTÍVNA: vstup “Zatvor” na riadiacej jednotke zmení svoje fungovanie na “Čiastočné otvorenie 1”.
L8	Udržanie tlaku	Funkcia AKTÍVNA: po 4 hodinách trvalého zatvorenia brány sa aktivuje krátky zatvárací manéver s cieľom obnoviť tlak hydraulického obvodu.

6.3 PROGRAMOVANIE NA DRUHOM STUPNI (NASTAVITEĽNÉ PARAMETRE)

Všetky parametre druhého stupňa sú z výroby nastavené na hodnoty, ktoré sú zvýraznené “**SIVOU FARBOU**” v “**Tabuľke 6**” a môžu byť kedykoľvek zmenené. Parametre sú nastaviteľné na stupnici hodnôt od 1 do 8. Na previerku hodnoty zodpovedajúcej každej led sa odvolojte na “**Tabuľku 6**”.

6.3.1 Procedúra programovania na druhom stupni



Procedúra načítania ponúka maximálny čas 10 sekúnd medzi stlačením jedného tlačidla a druhého. Po uplynutí tohto času sa procedúra automaticky ukončí a do pamäte sa uložia zmeny vykonaného do tohto momentu.

Pre programovanie na druhom stupni:

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**], kým led “**L1**” začne blikat.
2. Pustite tlačidlo [**Stop/Set**], keď led “**L1**” začne blikat.
3. Stlačte tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**] a presuňte záblesky na led, ktorá predstavuje “**vstupnú led**” parametra, ktorý upravujete.
4. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [**Stop/Set**]. Stále so stlačeným tlačidlom [**Stop/Set**]:
 - počkajte cca 3 sekundy, kým sa rozsvieti led, ktorá predstavuje aktuálny stupeň parametra, ktorý upravujete;
 - stlačte tlačidlo [**Open ▲**] alebo [**Close ▼**] a presuňte záblesky na led, ktorá predstavuje hodnotu parametra.
5. Pustite tlačidlo [**Stop/Set**]
6. Počkajte 10 sekúnd (maximálny čas) na ukončenie programovania.

 Na programovanie viacerých parametrov počas vykonávania procedúry treba zopakovať operácie od bodu 2 po bod 4 počas tej istej fázy.

 Hodnota zvýraznená sivou ("Tabuľka 6") je tá, ktorá je prednastavená z výroby.

Tabuľka 6

FUNKCIE DRUHÉHO STUPŇA (NASTAVITEĽNÉ PARAMETRE)				
Vstupná led	Parameter	Led stupňa	Nastavená hodnota	Popis
L1	Čas pauzy	L1	5 sekúnd	Upravuje čas pauzy, čiže čas pred automatickým zatvorením. Má efekt iba vtedy, ak je aktívne Zatvorenie.
		L2	15 sekúnd	
		L3	30 sekúnd	
		L4	45 sekúnd	
		L5	60 sekúnd	
		L6	80 sekúnd	
		L7	120 sekúnd	
		L8	180 sekúnd	
L2	Funkcia Krok-za-krokom	L1	Otvor – stop – zatvor – stop	Upravuje postupnosť príkazov priradených ku vstupu "SbS", "Open", "Close" alebo k rádiovému príkazu. Poznámka: nastavením L4 , L5 , L7 a L8 sa upraví aj správanie príkazov "Otvor" a "Zatvor".
		L2	Otvor – stop – zatvor – otvor	
		L3	Otvor – zatvor – otvor – zatvor	
		L4	KONDOMÍNOVÉ Počas otváracieho manévr príkaz "Krok-za-krokom" a "Otvor" nemajú žiadnen efekt; príkaz "Zatvor" vyvolá inverziu pohybu, čiže zatvorenie krídel. Počas zatváracieho manévr príkaz "Krok-za-krokom" a "Otvor" vyvolajú inverziu pohybu, čiže otvorenie krídel; príkaz "Zatvor" nemá žiadnen efekt.	
		L5	KONDOMÍNOVÉ 2 Počas otváracieho manévr príkaz "Krok-za-krokom" a "Otvor" nemajú žiadnen efekt; príkaz "Zatvor" vyvolá inverziu pohybu, čiže zatvorenie krídel. <u>Ak poslaný príkaz trvá dlhšie ako 2 sekundy, bude vykonaný "Stop".</u> Počas zatváracieho manévr príkaz "Krok-za-krokom" a "Otvor" vyvolajú inverziu pohybu, čiže otvorenie krídel; príkaz "Zatvor" nemá žiadnen efekt. <u>Ak poslaný príkaz trvá dlhšie ako 2 sekundy, bude vykonaný "Stop".</u>	
		L6	KROK-ZA-KROKOM 2 (menej ako 2 sekundy vyvolá čiastočné otvorenie)	
		L7	OSOBA PRÍTOMNÁ Manéver bude vykonaný, iba ak pretrváva poslaný príkaz; ak je príkaz prerušený, manéver sa zastaví.	
		L8	Otvorenie "poloautomaticky", zatvorenie spôsobom "osoba prítomná"	
L3	Omeškanie otvárania	L1	0 %	Upravuje omeškanie motora spodného krídla pri otváraní. Môže byť programované v percentách z času práce.
		L2	10 %	
		L3	15 %	
		L4	20 %	
		L5	25 %	
		L6	30 %	
		L7	40 %	
		L8	50 %	
L4	Omeškanie zatvárania	L1	0 %	Upravuje omeškanie motora vrchného krídla pri zatváraní. Môže byť programované v percentách z času práce.
		L2	10 %	
		L3	15 %	
		L4	20 %	
		L5	25 %	
		L6	30 %	
		L7	40 %	
		L8	50 %	

FUNKCIE DRUHÉHO STUPŇA (NASTAVITEĽNÉ PARAMETRE)

Vstupná hodnota	Parameter	Led stupňa	Nastavená hodnota	Popis
L5	Vyhýbanie	L1	0 % - znížuje čas zatvorenia	Umožňuje zvýšiť alebo znížiť čas zatváracieho manévr. Toto je užitočné, keď má pohon rôzne rýchlosť pre dva smery (ako napríklad hydraulické motory) alebo keď sú kriedia brány nevyvážené, čo vyvoláva inú námahu pri otváraní a inú pri zatváraní, a preto prekonanie rovnakého úseku si vyžaduje rôzne časy. Ak musí byť zatvárací manéver navýšený, posuňte nastavenie smerom k L8; ak musí byť zatvárací manéver znížený, posuňte nastavenie smerom k L1.
		L2	20 %	
		L3	30 %	
		L4	40 %	
		L5	60 %	
		L6	70 %	
		L7	80 %	
		L8	100 % - zvyšuje čas zatvorenia	
L6	Sila motorov	L1	25 % - minimálna sila	Upravuje silu oboch motorov prostredníctvom rozdelenia fázy vyjadreného v percentách.
		L2	35 %	
		L3	45 %	
		L4	55 %	
		L5	65 %	
		L6	75 %	
		L7	85 %	
		L8	100 % - maximálna sila	
L7	Trvanie štartu	L1	0 s	Umožňuje programovať trvanie štartu na začiatku manévr.
		L2	0,5 s	
		L3	1 s	
		L4	1,5 s	
		L5	1,8 s	
		L6	2 s	
		L7	2,5 s	
		L8	3 s	
L8	Pešie alebo čiastočné otvorenie	L1	Pešie 1 (otvorenie kriedia M2 na 1/4 celkového otvorenia)	Upravuje typ otvárania, priradený k príkazu "čiastočné otvorenie 1". Na stupňoch L5, L6, L7, L8 sa ako "minimálne" otvorenie myslí menšie otvorenie medzi M1 a M2; napríklad ak sa M1 otvára na 90° a M2 na 110°, minimálne otvorenie je 90°.
		L2	Pešie 2 (otvorenie kriedia M2 na 1/2 celkového otvorenia)	
		L3	Pešie 3 (otvorenie kriedia M2 na 3/4 celkového otvorenia)	
		L4	Pešie 4 (celkové otvorenie kriedia 2)	
		L5	Čiastočné 1 (otvorenie oboch krieler na 1/4 "minimálneho" otvorenia)	
		L6	Čiastočné 2 (otvorenie oboch krieler na 1/2 "minimálneho" otvorenia)	
		L7	Čiastočné 3 (otvorenie oboch krieler na 3/4 "minimálneho" otvorenia)	
		L8	Čiastočné 4 (otvorenie oboch krieler rovnaké ako "minimálne" otvorenie)	

6.4 ŠPECIÁLNE FUNKCIE

6.4.1 Funkcia "Pohyb v každom prípade"

Táto funkcia umožňuje fungovanie pohonu, aj keď niektoré bezpečnostné zariadenie nefunguje správne alebo je pokazené. Je možné ovládať automatickú bránu spôsobom "**osoba prítomná**", a to nasledovne:

1. Pošlite príkaz na aktiváciu brány prostredníctvom vysielača alebo klúčového selektora a pod. Ak všetko funguje správne, brána sa bude normálne hýbať, v opačnom prípade prejdite k bodu 2.
2. Do 3 sekúnd znova aktivujte príkaz a držte ho aktívny.
3. Približne po 3 sekundách brána vykoná požadovaný manéver v režime "**osoba prítomná**", čiže bude sa hýbať len dovtedy, dokial' je aktívny príkaz.

6.4.2 Funkcia "Avízo servisu" (konfigurovatelná s externým programátorom)

Táto funkcia umožňuje signalizovať používateľovi, kedy je potrebné vykonať servis automatickej brány. Signály avíza servisu sú vydávané prostredníctvom žiarovky, zapojenej na výstup "**OGI**", ak je tento výstup konfigurovaný ako "**Kontrolka servisu**". Konfigurácia je možná len cez programátor "Oview" (odvolajte sa na odsek "**Zapojenie rozhrania IBT4N**").

 Rôzne signály kontrolnej žiarovky sú popísané v "Tabuľke 7".

Tabuľka 7


SIGNÁLY "KONTROLKY SERVISU"	
Počet manévrov	Signalizácia
Menej ako 80% limitu	Žiarovka rozsvietená 2 sekundy na začiatku zatváracieho manévr.
Medzi 81% a 100% limitu	Žiarovka bliká počas celého trvania manévr.
Viac ako 100% limitu	Žiarovka bliká nepretržite

6.5 VYMAZANIE PAMÄTE



Nižšie popísaná procedúra vráti riadiacu jednotku na hodnoty naprogramované vo výrobe. Všetky personalizované nastavenia budú stratené.

21

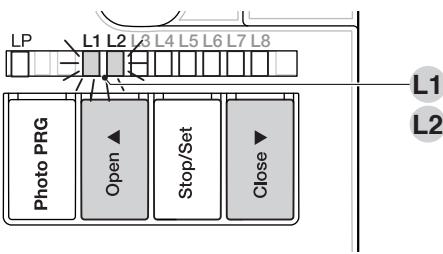

Na vymazanie pamäte riadiacej jednotky a obnovenie všetkých nastavení z výroby postupujte nasledovne:

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlá [Open ▲] a [Close ▼], kým led "L1" a "L2" začnú blikáť.
2. Pustite tlačidlá.

7


ČO ROBIŤ, KEĎ... (návod na riešenie problémov)

Niektoré zariadenia sú schopné signalizovať stav fungovania alebo prítomnosť prípadných anomalií.

Ak sa prejavia anomalie, led "BlueBus" (A) ("Obrázok 22") bliká. V "Tabuľke 8" sú popísané príčiny a možné riešenia pre každý typ signálu.

Aj led (B) a (L1..L4) ("Obrázok 22"), ktoré sa nachádzajú na riadiacej jednotke, vydávajú signály. V "Tabuľke 9 a Tabuľke 10" sú popísané príčiny a možné riešenia pre každý typ signálu.

22

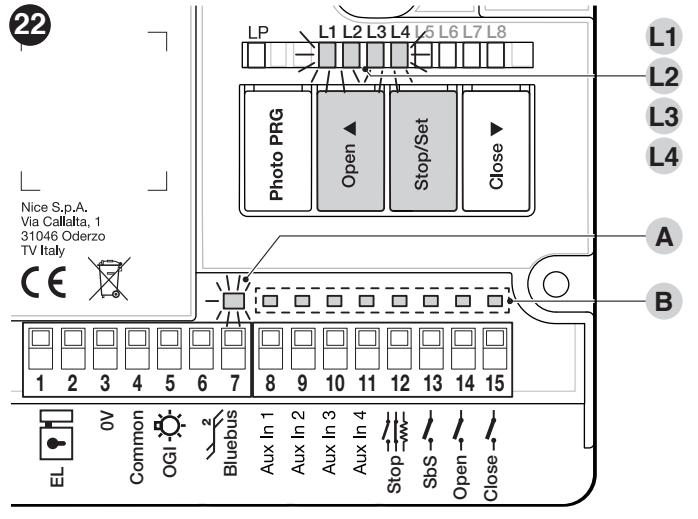

Tabuľka 8

SIGNÁLY LED BLUEBUS (A) ("OBRÁZOK 22")

Červené záblesky	Anomalia	Možné riešenie
1 krátky záblesk pauza 1 sekundu 1 krátky záblesk	Chyba v systéme Bluebus	Previerka zariadení, zapojených na systém Bluebus, ktorá sa vykonáva na začiatku manévrovania, nezodpovedá zariadeniam uloženým do pamäte počas fázy načítania. Je možné, že sú zariadenia odpojené alebo pokazené, preto treba ich treba skontrolovať a vymeniť. Ak boli urobené úpravy, treba zopakovať načítanie zariadení.
2 krátke záblesky pauza 1 sekundu 2 krátke záblesky	Zásah fotobunky	Jedna alebo viac fotobunkiek nedávajú súhlas k pohybu alebo počas dráhy vyslovili inverziu pohybu. Skontrolujte, či sú prítomné nejaké prekážky.
4 krátke záblesky pauza 1 sekundu 4 krátke záblesky	Zásah vstupu "Stop"	Na začiatku manévrovania alebo počas pohybu prišlo k zásahu zariadení, zapojených na vstup Stop : skontrolujte príčinu.
5 krátkych zábleskov pauza 1 sekundu 5 krátkych zábleskov	Chyba vo vnútorných parametroch riadiacej jednotky	Počkajte aspoň 30 sekúnd, prípadne vypnite aj napájanie, a potom skúste znova dať príkaz. Ak stav pretrváva, môže ísť o vážnu poruchu, ktorá si vyžaduje výmenu elektronickej dosky.
7 krátkych zábleskov pauza 1 sekundu 7 krátkych zábleskov	Anomália na elektrických obvodoch	Počkajte aspoň 30 sekúnd, prípadne vypnite aj napájanie, a potom skúste znova dať príkaz. Ak stav pretrváva, vykonajte nasledovnú previerku na zistenie, ktorá ďalšia led zostane svietiť - takto bude možné nájsť vysvetlenie spomedzi uvedených: L1 bliká : zásah ochranných zariadení pohonov alebo pohony odpojené; L2 bliká : chyba koncových spínačov (koncové spínače načítané, ale v chybom stave); L3 bliká : chyba koncových spínačov (koncové spínače nenačítané, ale prítomné); L4 bliká : všeobecná chyba. Ak po identifikácii a vyriešení anomálie stav pretrváva, môže ísť o vážnu poruchu, ktorá si vyžaduje výmenu elektronickej dosky.
8 krátkych zábleskov pauza 1 sekundu 8 krátkych zábleskov	Už je prítomný príkaz, ktorý neumožňuje vykonanie ďalších príkazov	Zistite typ príkazu, ktorý je stále prítomný; napríklad to môže byť príkaz z hodín na vstupe "otvor".
9 krátkych zábleskov pauza 1 sekundu 9 krátkych zábleskov	Zariadenie je zablokované príkazom "Zablokuj pohon"	Odblokujte zariadenie poslaním príkazu "Odblokuj pohon".

SIGNÁLY LED (B) ("OBRÁZOK 22")

Stav	Význam	Možné riešenie
Všetky Led		
Žiadna LED nesveti	Chýba napájanie riadiacej jednotky	Skontrolujte, či je riadiaca jednotka napájaná. Skontrolujte, či nezasiahla poistka (A - "Obrázok 1"). V prípade, že áno, zistite príčinu, a potom ju vymeňte za novú s rovnakými parametrami. Ak nesveti ani led "BlueBus" alebo maják, je pravdepodobné, že sa jedná o vážnu poruchu, ktorá si vyžiada výmenu riadiacej jednotky.
Led BLUEBUS		
Zlená Led stále zhasnutá	Anomália	Skontrolujte, či je riadiaca jednotka napájaná. Skontrolujte, či nezasiahla poistka (A - "Obrázok 1"). V prípade, že áno, zistite príčinu, a potom ju vymeňte za novú s rovnakými parametrami.
Zelená Led stále rozsvietená	Vážna porucha	Ide o vážny problém: skúste vypnúť elektrické napájanie riadiacej jednotky a ak stav pretrváva, bude treba vymeniť elektronickú dosku.
Zelená Led 1 záblesk za sekundu	Všetko normálne	Správne fungovanie riadiacej jednotky.
Zelená Led 2 rýchle záblesky	Zmena stavu vstupov	Je to normálne, ak príde k zmene na jednom zo vstupov "Sbs", "Stop", "Open" alebo "Close", zásah fotobuniek alebo je poslaný príkaz prostredníctvom vysielača.
Červená Led séria zábleskov oddeľených 1-sekund. pauzou	Rôzne	Odvolajte sa na údaje v "Tabuľke 8".
Led STOP		
Zhasnutá	Zásah vstupu "Stop"	Skontrolujte zariadenia zapojené na vstup "Stop".
Rozsvietená	Všetko OK	Vstup "Stop" aktívny.
Led SBS		
Zhasnutá	Všetko OK	Vstup "Sbs" neaktívny.
Rozsvietená	Zásah vstupu "Sbs"	Je to normálne, ak je skutočne aktívne zariadenie zapojené na vstup "Sbs".
Led OPEN		
Zhasnutá	Všetko normálne	Vstup "Open" neaktívny.
Rozsvietená	Zásah vstupu "Open"	Je to normálne, ak je aktívne zariadenie zapojené na vstup "Open".
Led CLOSE		
Zhasnutá	Všetko normálne	Vstup "Close" neaktívny.
Rozsvietená	Zásah vstupu "Close"	Je to normálne, ak je aktívne zariadenie zapojené na vstup "Close".
Led LS1 OPEN		
Zhasnutá	Zásah vstupu "LS1 Open"	Je to normálne, ak je aktívne zariadenie zapojené na vstup "LS1 Open".
Rozsvietená	Všetko normálne	Vstup "LS1 Open" aktívny.
Led LS1 CLOSE		
Zhasnutá	Zásah vstupu "LS1 Close"	Je to normálne, ak je aktívne zariadenie zapojené na vstup "LS1 Close".
Rozsvietená	Všetko normálne	Vstup "LS1 Close" aktívny.
Led LS2 OPEN		
Zhasnutá	Zásah vstupu "LS2 Open"	Je to normálne, ak je aktívne zariadenie zapojené na vstup "LS2 Open".
Rozsvietená	Všetko normálne	Vstup "LS2 Open" aktívny.
Led LS2 CLOSE		
Zhasnutá	Zásah vstupu "LS2 Close"	Je to normálne, ak je aktívne zariadenie zapojené na vstup "LS2 Close".
Rozsvietená	Všetko normálne	Vstup "LS2 Close" aktívny.

SIGNÁLY LED (L1..L4) ("OBRÁZOK 22")

Stav	Význam	Možné riešenie
Led L1 - L2		
Pomalé záblesky	Zmena počtu zariadení zapojených na "BlueBus" alebo načítanie zariadenia nevykonané	Je potrebné vykonať načítanie zariadení (odvolajte sa na odsek " Načítanie zapojených zariadení ").
Led L3 - L4		
Pomalé záblesky	Nikdy nebolo vykonané načítanie polôh mechanických dorazov alebo po načítaní mechanických dorazov je zmenená konfigurácia dip-svičov	Je potrebné vykonať načítanie (odvolajte sa na odsek " Načítanie zapojených zariadení ").

8 BLIŽŠIE INFORMÁCIE (Príslušenstvo)

8.1 ZAPOJENIE RÁDIOVÉHO PRIJÍMAČA TYPU SM


Na riadiacej jednotke sa nachádza konektor, do ktorého je možné zasunúť rádiové prijímače s koncovkou SM (voliteľné príslušenstvo), ktoré umožňujú ovládanie jednotky z diaľky prostredníctvom vysielačov, ktoré zasiahnu na vstupy riadiacej jednotky.

 **Skôr ako pristúpite k inštalácii prijímača, vypnite elektrické napájanie riadiacej jednotky.**

Pre montáž prijímača ("Obrázok 23"):

- Dajte dole kryt krabice, v ktorej je umiestnená riadiaca jednotka.
- Zasuňte prijímač (A) do príslušného konektora (B) na elektrickej doske riadiacej jednotky.
- Založte naspäť kryt krabice riadiacej jednotky.

Teraz bude možné znova zapnúť napájanie riadiacej jednotky.

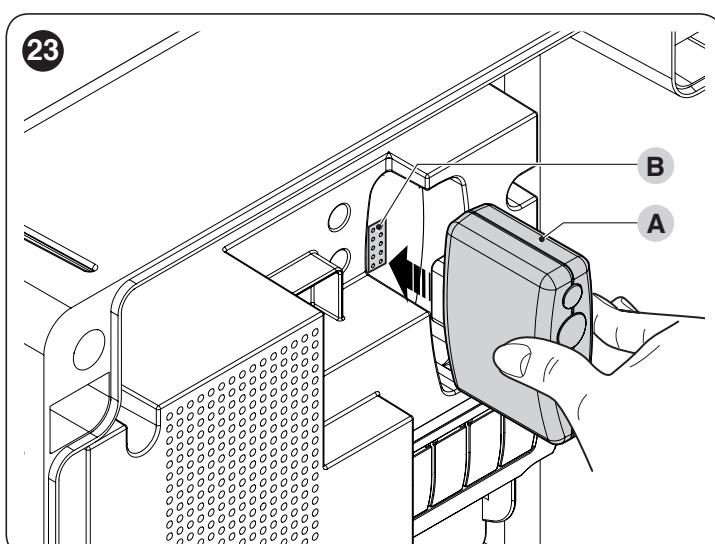

V "Tabuľke 11" a "Tabuľke 12" sú uvedené prepojenia medzi "Výstupom prijímača" a "Vstupom riadiacej jednotky".

Tabuľka 11

SMXI / SMXIS ALEBO OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM V REŽIME I ALEBO REŽIME II	
Výstup prijímača	Vstup riadiacej jednotky
Výstup č. 1	Príkaz "SbS" (Krok-za-krokom)
Výstup č. 2	Príkaz "Čiastočné otvorenie 1"
Výstup č. 3	Príkaz "Otvor"
Výstup č. 4	Príkaz "Zatvor"

Tabuľka 12

OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM V ROZŠÍRENOM REŽIME II		
Č.	Príkaz	Popis
1	Krok-za-krokom	Príkaz "SbS" (Krok-za-krokom)
2	Čiastočné otvorenie 1	Príkaz "Čiastočné otvorenie 1"
3	Otvor	Príkaz "Otvor"
4	Zatvor	Príkaz "Zatvor"
5	Stop	Zastaví manéver
6	Krok-za-krokom kondomíniové	Príkaz v kondomíniovom režime
7	Krok-za-krokom s vysokou prednosťou	Ovláda aj zablokovaný pohon alebo pohon s aktívnymi príkazmi.
8	Čiastočné otvorenie 2	Čiastočné otvorenie (otvorenie krídla M2 do 1/2 celkového otvorenia).
9	Čiastočné otvorenie 3	Čiastočné otvorenie (otvorenie oboch krídel do 1/2 celkového otvorenia).
10	Otvor a zablokuj pohon	Vyvolá otvárací manéver a na jeho konci zablokovanie pohonu; riadiaca jednotka neprijíma žiadnený ďalší príkaz s výnimkou "Krok-za-krokom s vysokou prednosťou", "Odblokuj" pohon alebo (len z Oview) príkazy: "Odblokuj a zatvor" a "Odblokuj a otvor".
11	Zatvor a zablokuj pohon	Vyvolá zatvárací manéver a na jeho konci zablokovanie pohonu; riadiaca jednotka neprijíma žiadnený ďalší príkaz s výnimkou "Krok-za-krokom s vysokou prednosťou", "Odblokuj" pohon alebo (len z Oview) príkazy: "Odblokuj a zatvor" a "Odblokuj a otvor".
12	Zablokuj pohon	Vyvolá zastavenie manévr a zablokovanie pohonu; riadiaca jednotka neprijíma žiadnený ďalší príkaz s výnimkou "Krok-za-krokom s vysokou prednosťou", "Odblokuj" pohon alebo (len z Oview) príkazy: "Odblokuj a zatvor" a "Odblokuj a otvor".
13	Odblokuj pohon	Vyvolá odblokovanie pohonu a obnovenie normálneho fungovania.
14	On Timer pomocného svetla	Rozsvieti sa výstup Pomocné svetlo s časovaným vypnutím.
15	On-Off pomocné svetlo	Rozsvieti sa a zhasne výstup Pomocné svetlo v režime krok-za-krokom.



Bližšie informácie nájdete v špecifickom návode pre prijímač.

8.2 ZAPOJENIE ROZHRANIA IBT4N

Riadiaca jednotka je vybavená konektorom typu "IBT4N" pre rozhranie IBT4N, ktoré umožňuje zapojenie všetkých zariadení s rozhraním BusT4, ako napríklad programovacia jednotka Oview a Wi-Fi rozhranie IT4WIFI.

Programovacia jednotka Oview umožňuje kompletné a rýchle spravovanie fázy montáže, servisu a diagnostiky celého automatického systému.




Skôr ako pristúpite k zapojeniu rozhrania, vypnite elektrické napájanie riadiacej jednotky.

Pre montáž rozhrania ("Obrázok 24"):

1. Dajte dole kryt krabice, v ktorej je umiestnená riadiaca jednotka.
2. Zasuňte rozhranie (A) do príslušného konektora (B) na elektrickej doske riadiacej jednotky.
3. Zasuňte kábel (C) do príslušného konektora (D) na rozhraní.
4. Založte naspäť kryt krabice riadiacej jednotky.

Teraz bude možné znova zapnúť napájanie riadiacej jednotky.

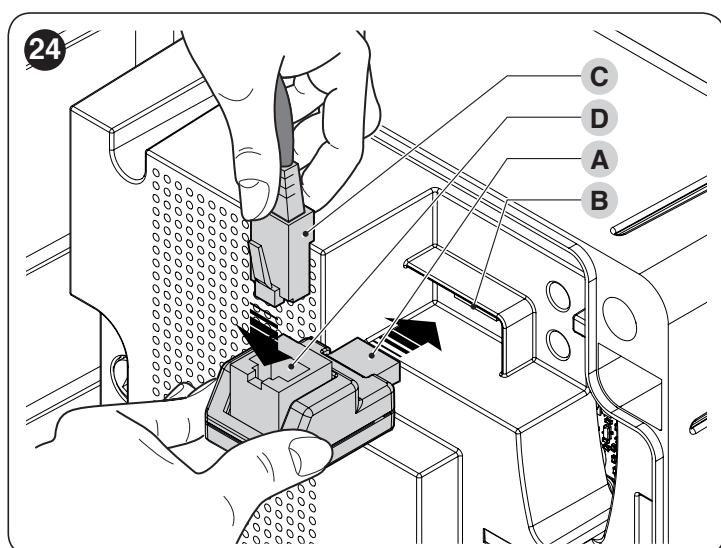

Bližšie informácie nájdete v špecifických návodoch pre zapojené zariadenia.

10 LIKVIDÁCIA VÝROBKU

SK



Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou automatickej brány, a preto musí byť zlikvidovaný spolu s ňou.

Rovnako ako pri montáži, aj na konci života tohto výrobku musí kroky likvidácie vykonať kvalifikovaný pracovník.

Tento výrobok je zložený z rôznych typov materiálov: niektoré môžu byť recyklované, iné musia byť zlikvidované. Informujte sa o systéme recyklácie alebo likvidácie v súlade s nariadeniami platnými vo vašej krajine pre túto kategóriu výrobkov.



POZOR

Niekteré časti výrobku môžu obsahovať jedovaté alebo nebezpečné látky, ktoré môžu mať škodlivé účinky na životné prostredie a na ľudské zdravie.



Ako znázorňuje vedľajší symbol, je zakázané vyhodiť tento výrobok do domového odpadu. Pre likvidáciu preto vykonajte "separovaný zber" v súlade s metódami vyplývajúcimi z predpisov platných vo vašej krajine, alebo vráťte výrobok predajcovi v momente kúpy nového rovnocenného výrobku.



POZOR

Predpisy platné na národnej úrovni môžu určovať tvrdé sankcie pre prípad nelegálnej likvidácie tohto výrobku.

9

SERVIS VÝROBKU

Riadiaca jednotka, ako elektronická súčiastka, si nevyžaduje žiaden špeciálny servis. Napriek tomu pravidelne, aspoň každých 6 mesiacov, kontrolujte dokonalú spoľahlivosť celého zariadenia v súlade s inštrukciami v kapitole "**KOLAUDÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY**".

11 TECHNICKÉ PARAMETRE

 Všetky uvedené technické parametre sa vzťahujú na teplotu prostredia 20°C (± 5°C). Nice S.p.A. si vyhradzuje právo prinášať zmeny na výrobku, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, pričom však zachová rovnakú funkčnosť a účel použitia.

Tabuľka 13

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Popis	Technický údaj
Napájanie MC800	120/230 V~ 50/60 Hz
Nominálny výkon absorbovaný elektrickou sietou	900 W
Výstup pre maják	1 maják (žiarovka 120/230 V, 21 W)
Výstup pre elektrozámok	1 elektrozámok 12 VA max. 15 VA
Výstup pre kontrolku otvorennej brány	1 žiarovka 24 V max. 4 W (výstup môže ovládať aj malé relé)
Výstup BLUEBUS	1 výstup so záťažou max. 15 jednotiek Bluebus (max. 6 párov fotobuniek EPMB alebo EPMOB + 2 páry fotobuniek EPMB alebo EPMOB adresovaných ako otváracie zariadenia + max. 4 ovládacie zariadenia EDSB alebo ETPB)
Vstup STOP	pre kontakty normálne zatvorené, normálne otvorené alebo s konštantným odporom 8,2 kΩ; samonačítanie (zmena voči zapamätanému stavu vyvolá príkaz "STOP")
Vstup SBS	pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz Krok-za-krokom)
Vstup OPEN	pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz OTVOR)
Vstup CLOSE	pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz ZATVOR)
Rádiový konektor	konektor SM pre prijímače
Vstup ANTENNA Radio	50 Ω pre kábel typu RG58 alebo podobný
Programovateľné funkcie	8 funkcií typu ON-OFF a 8 nastaviteľných funkcií
Funkcie so samonačítaním	samonačítanie zariadení zapojených na výstup BlueBus; samonačítanie typu zariadenia zapojeného na svorku "STOP" (kontakt NO, NC, odpor 8,2 kΩ alebo dvojité hrany 4K1); samonačítanie dráhy krídel a automatický výpočet bodov spomalenia a čiastočného otvorenia
Pracovná teplota	-20°C ÷ +55°C
Použitie v obzvlášť kyslom alebo slanom alebo potenciálne výbušnom prostredí	nie
Stupeň ochrany	IP 54 s neporušeným krytom
Rozmery (mm)	310 x 232 x v. 122
Váha (kg)	4,1

12 ZHODA

Vyhľásenie o zhode EÚ

a vyhlásenie o zabudovaní čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia

Poznámka - Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu oficiálneho dokladu, uloženého v sídle Nice S.p.a., a najmä jeho poslednej revízie, dostupnej pred tlačou tohto návodu. Tu uvedený text bol upravený z vydavateľských dôvodov. Kópiu pôvodného vyhlásenia je možné žiadať v Nice S.p.a. (TV), Taliansko.

Číslo: 637/MC800

Revizia: 0

Jazyk: SK

Meno výrobcu:

Nice s.p.a.

Adresa:

Via Callalta 1, Z.I. Rustigné, 31046 Oderzo (TV), Taliansko

Osoba poverená zostavením technickej dokumentácie:

Nice s.p.a.

Typ výrobku:

Riadiacia jednotka pre 2 motory 230V

Model / Typ:

MC800

Príslušenstvo:

viď katalóg

Dolupodpísaný Roberto Griffa, vo funkcií generálneho riaditeľa, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že horeuvedený výrobok spĺňa náležitosť nasledovných smerníc:

- Smernica 2014/30/EU (EMC) v súlade s nasledovnými harmonizovanými normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Dalej výrobok spĺňa náležitosť nasledovnej smernice podľa požiadaviek platných pre "čiastočne skompletizované strojové zariadenia" (Príloha II, časť 1, oddiel B):

- Smernica 2006/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie).

Vyhlasuje sa, že príslušná technická dokumentácia bola vyplnená v súlade s prílohou VII B smernice 2006/42/ES a že boli dodržané nasledovné základné požiadavky: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11.

Výrobca sa zavádzajú na základe dôvodnej žiadosti odovzdáť kompetentným orgánom príslušné informácie o "čiastočne skompletizovanom strojovom zariadení", pričom sa zachová nedotknuté jeho právo na duševné vlastníctvo.


Ak je "čiastočne skompletizované strojové zariadenie" uvedené do prevádzky v európskej krajine s úradným jazykom iným, ako je ten, v ktorom je písané toto vyhlásenie, dovozca má povinnosť priložiť k tomuto vyhláseniu príslušný preklad.

Upozorňuje sa, že "čiastočne skompletizované strojové zariadenie" nesmie byť uvedené do prevádzky, až kým koncové strojové zariadenie, v ktorom je zabudované, nebolo vyhľásené zhodným s ustanoveniami smernice 2006/42/ES.

Okrem toho výrobok spĺňa náležitosť nasledovných noriem:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008, EN 60335-2-103:2015

Ing. Roberto Griffa
(generálny riaditeľ)



Oderzo, 16/04/2018